



HERTZ POWER



HERTZ POWER




HERTZ POWER




HERTZ POWER

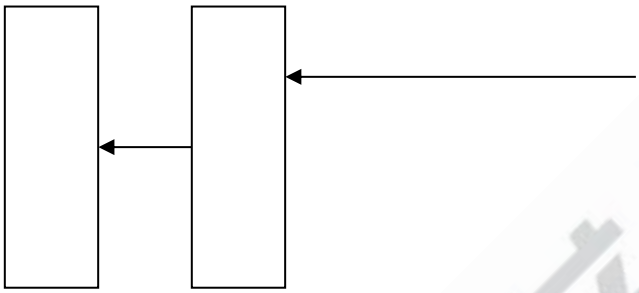


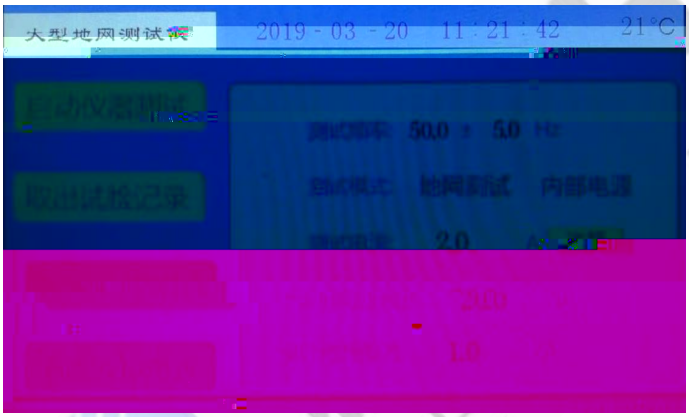
大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 21 : 42
21°C


大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 21 : 54
21°C

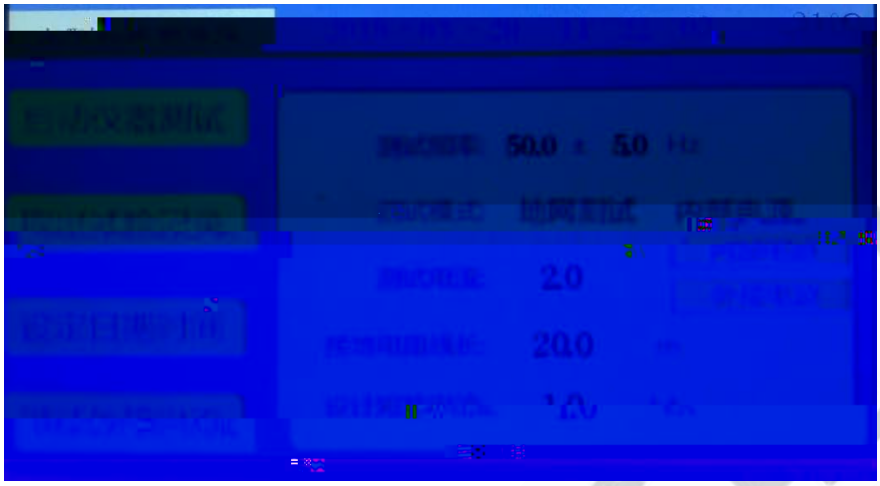


大型地网测试仪
0.1A
3.5A
0.2A
4.0A
0.5A
4.5A
1.0A
5.0A
1.5A
2.0A
2.5A

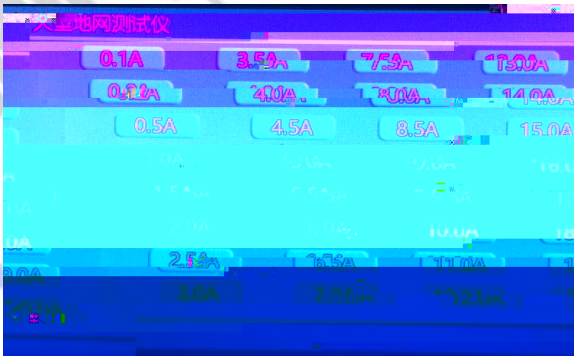
大型地网测试仪
0.1A
0.5A
4.5A
8.5A
15.0A


2019 - 03 - 20 11 : 23 : 18
1 2 3
4 5 6 esc
7 8 9 OK
± 0 .


确定测试



大型地网测试仪
2019 - 03 - 20 11 : 23 : 35
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz



确定测试



大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:54
22 °C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
R=
uΩ
ρ =
Ω.m


大型地网测试仪
2019-03-20 11:25:54
22 °C
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 接地电阻
ρ = 0.000
Ω.m
2.000 A
R = 0.077 Ω
0.154 V
F = 45.00 Hz
紧急停止
存储
打印
退出

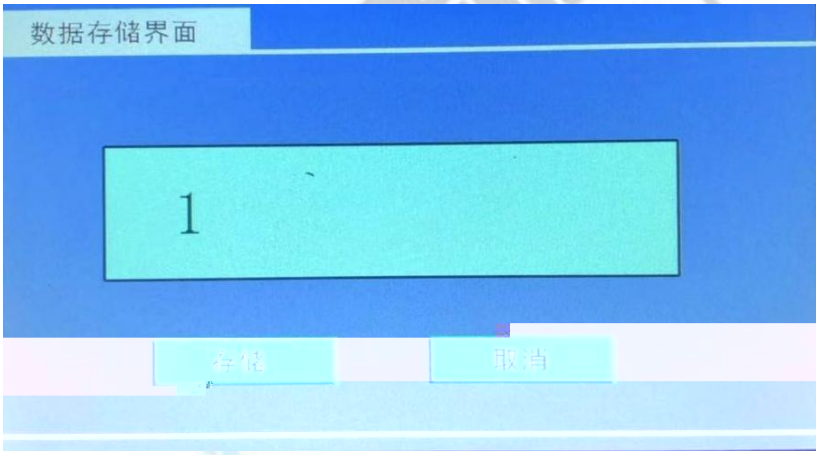



数据存储界面
1
存储
取消






HERTZ POWER



HERTZ POWER



HERTZ POWER