HZYHX-II

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

Ω

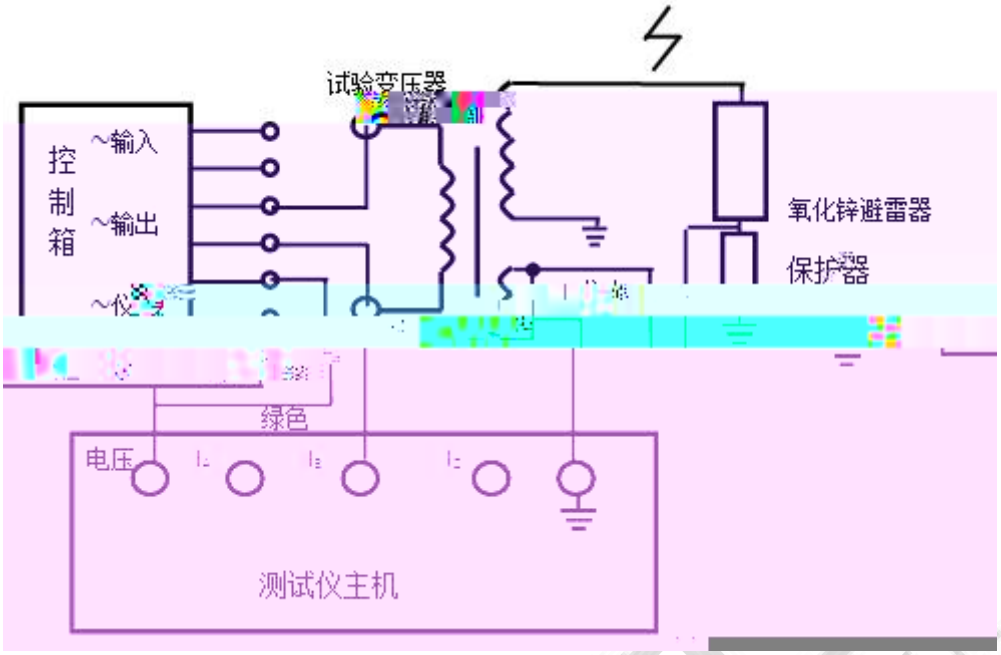
± ×

± ×

± ×

± ×





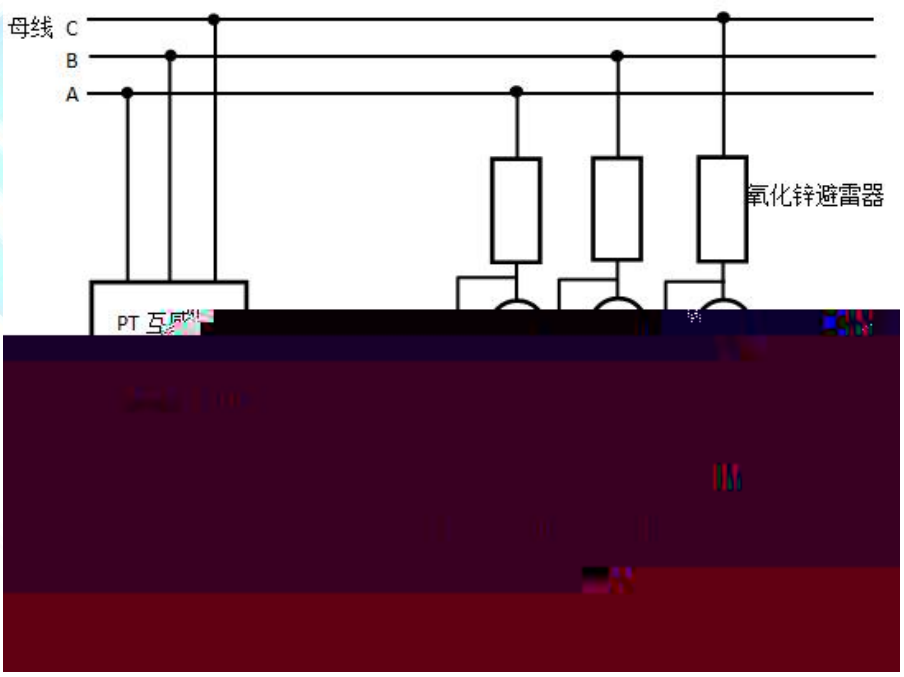
2

B N

IB

10KV/1.5 35KV/$\sqrt{3}$

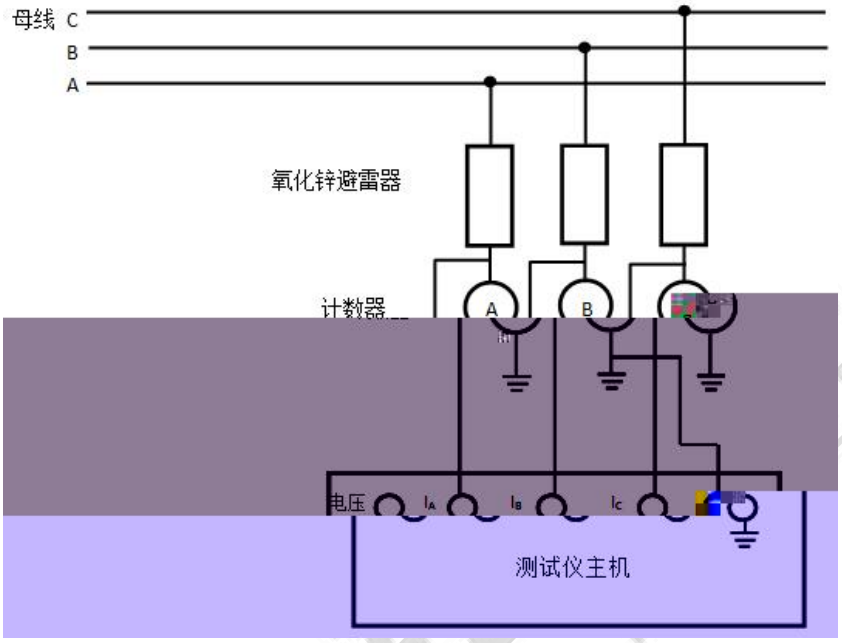
2.



3

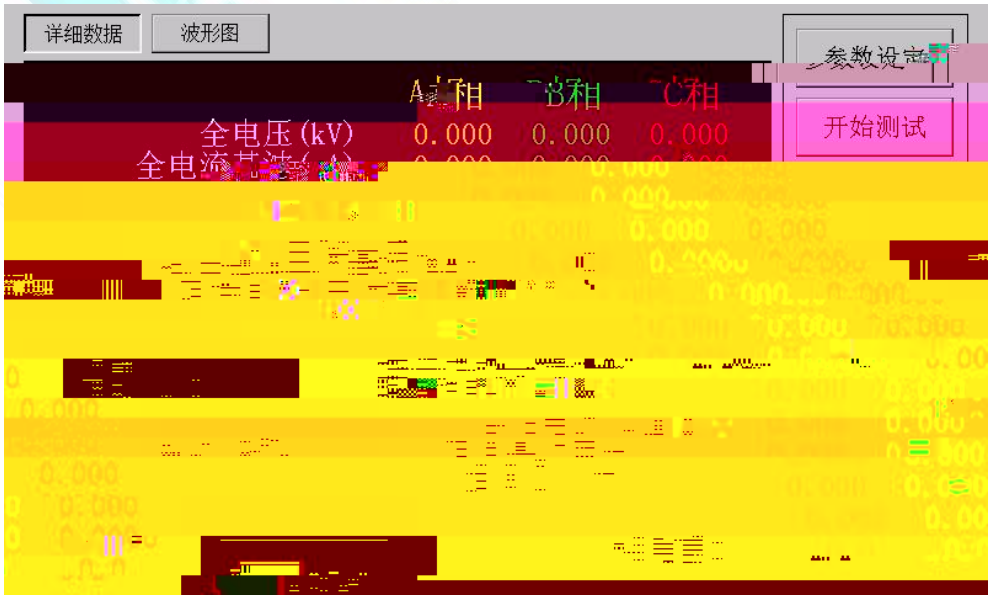
赫兹电力
HERTZ POWER

B


母线 C
B
A
氧化锌避雷器
计数器
A
B
电压
I_A
I_B
I_C
测试仪主机

6

1. 7


详细数据
波形图
参数设定
开始测试
A相
B相
C相
全电压(kV)
0.000
0.000
0.000

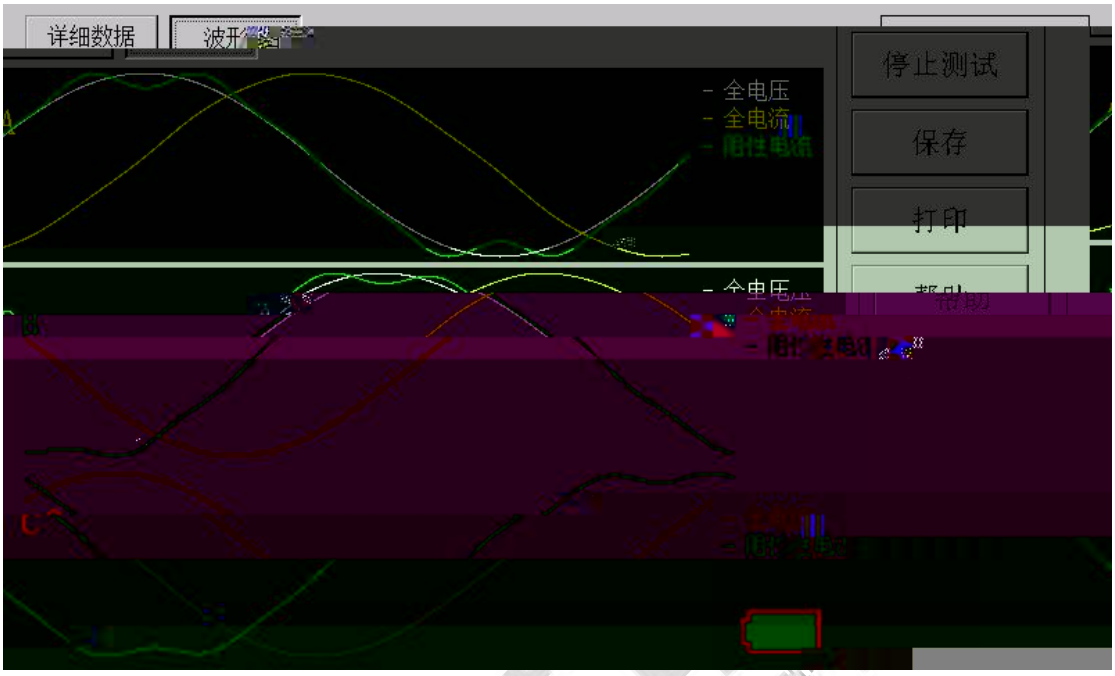
10mA

O

赫兹电力 HERTZ POWER

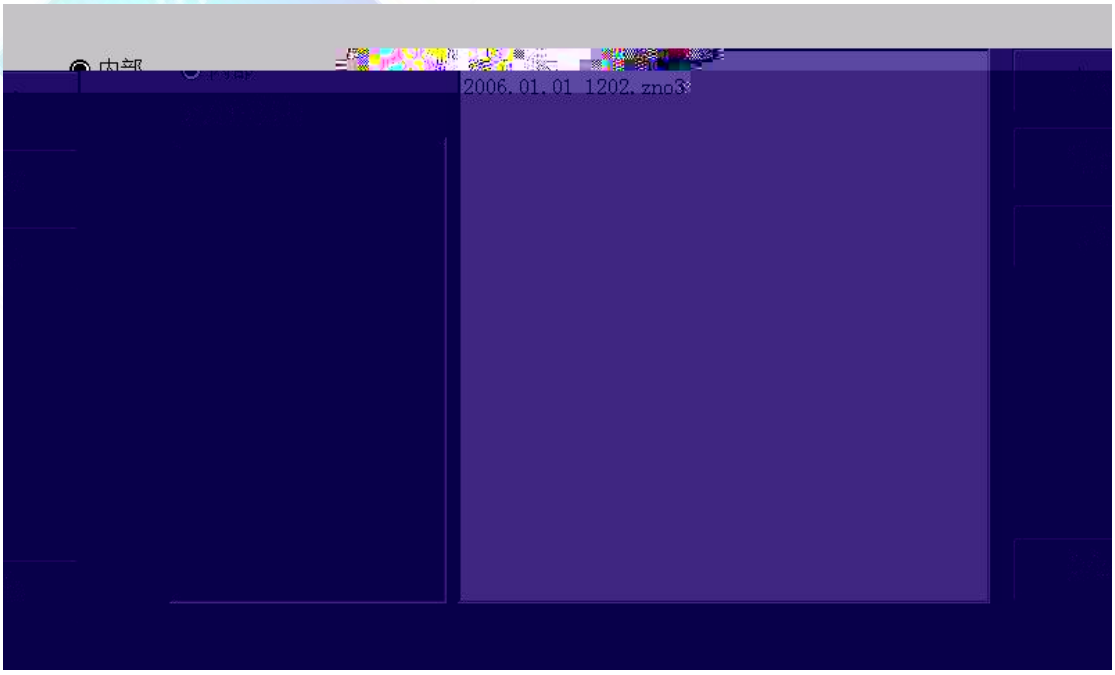
赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

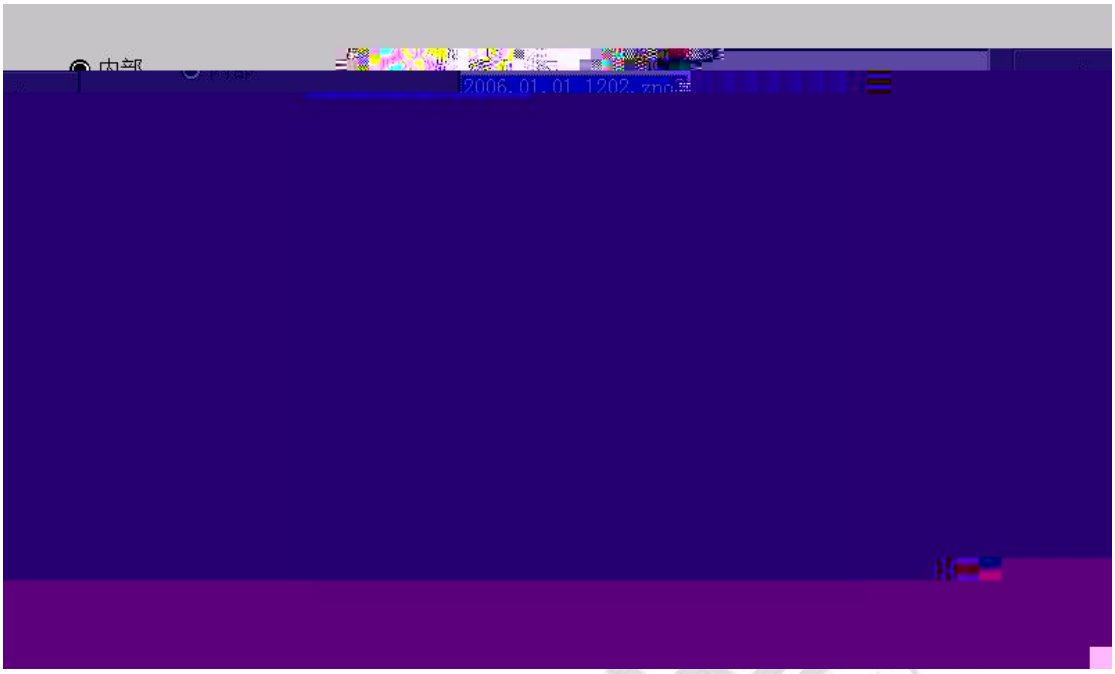


13

4 11



14



15

5 .

1000

6.


U U


U

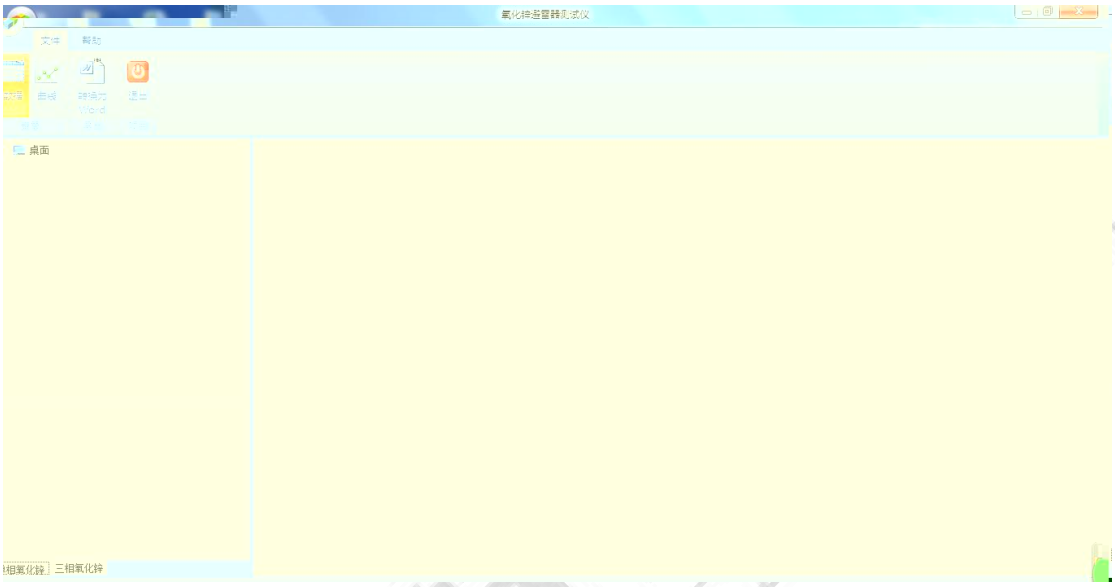
7.

8.

U


ZnO


ZnO


氧化锌避雷器测试仪
文件
帮助
桌面
三相氧化锌


0000C_20120524_011328.zno1
2001A_20120524_011

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

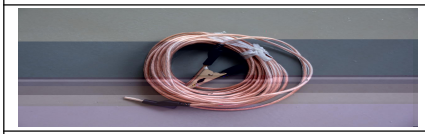
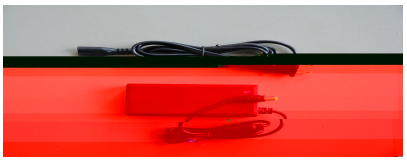
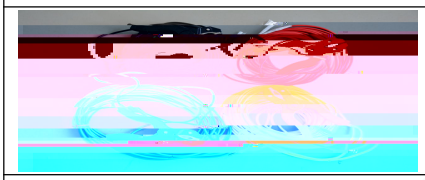
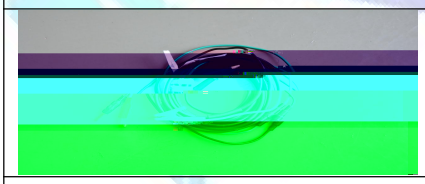
2 [illegible]

3

4

5

6

		15
		DC12v
		15 4
		1
		1
		3 1
		20 1
		12

1.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. 100mA( )

g.U

k.

l.

m.

n.

o.

1

2

3

4

1

2

