





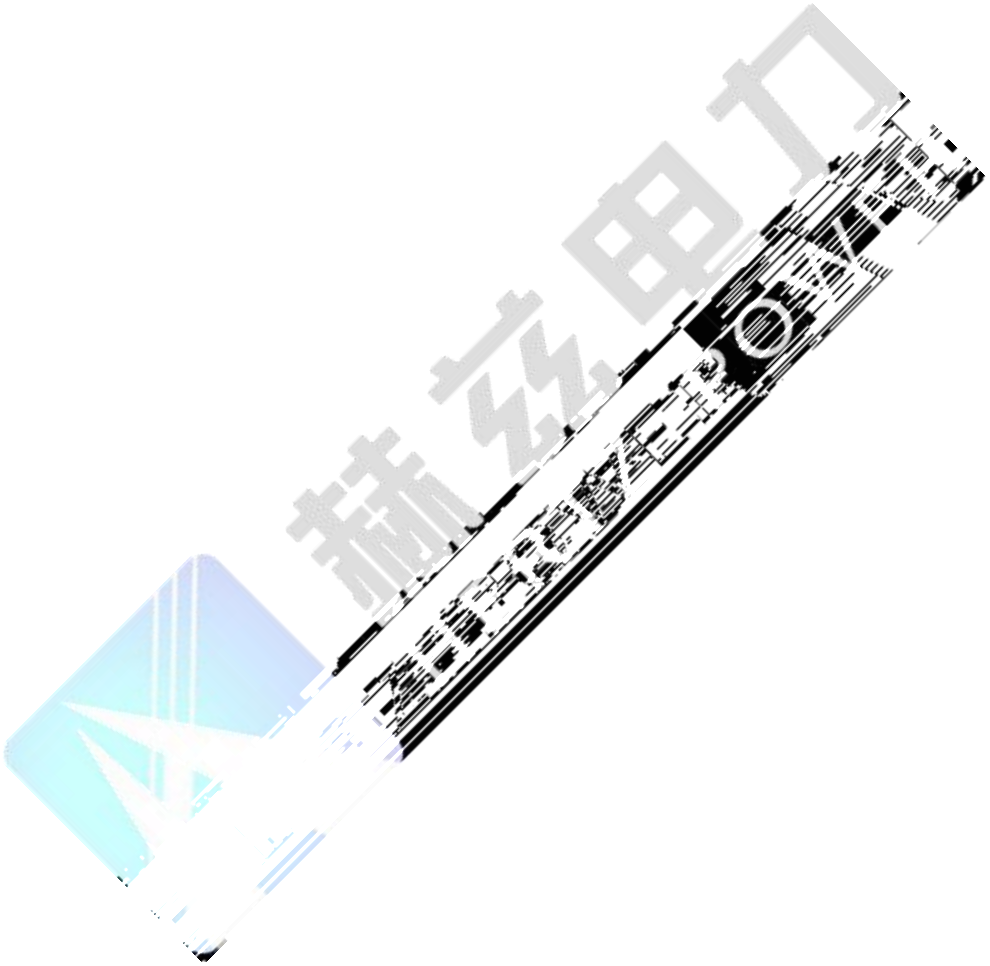

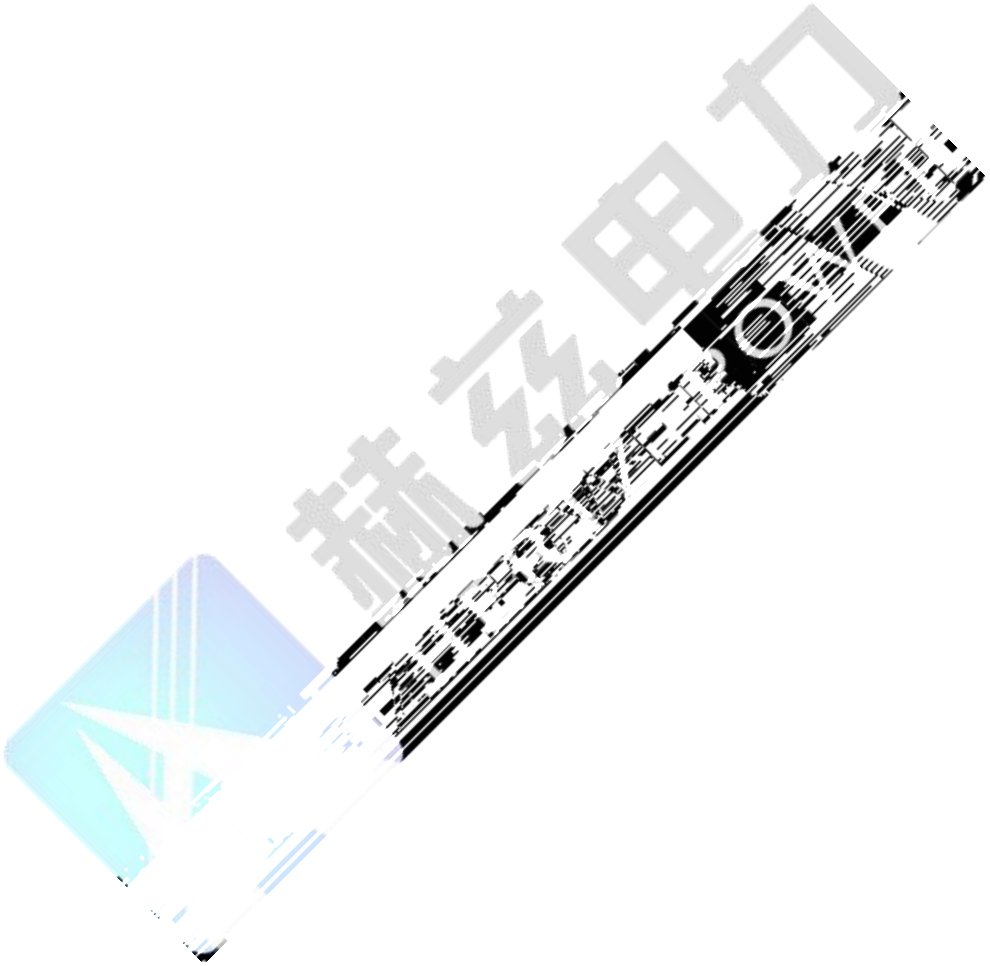

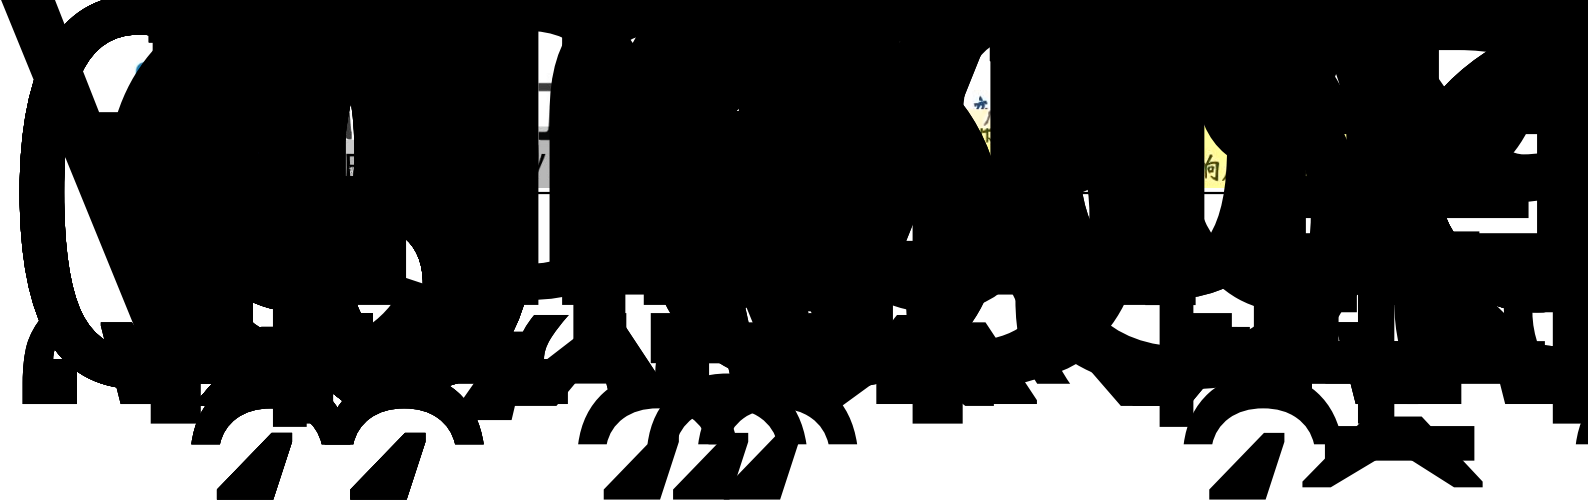

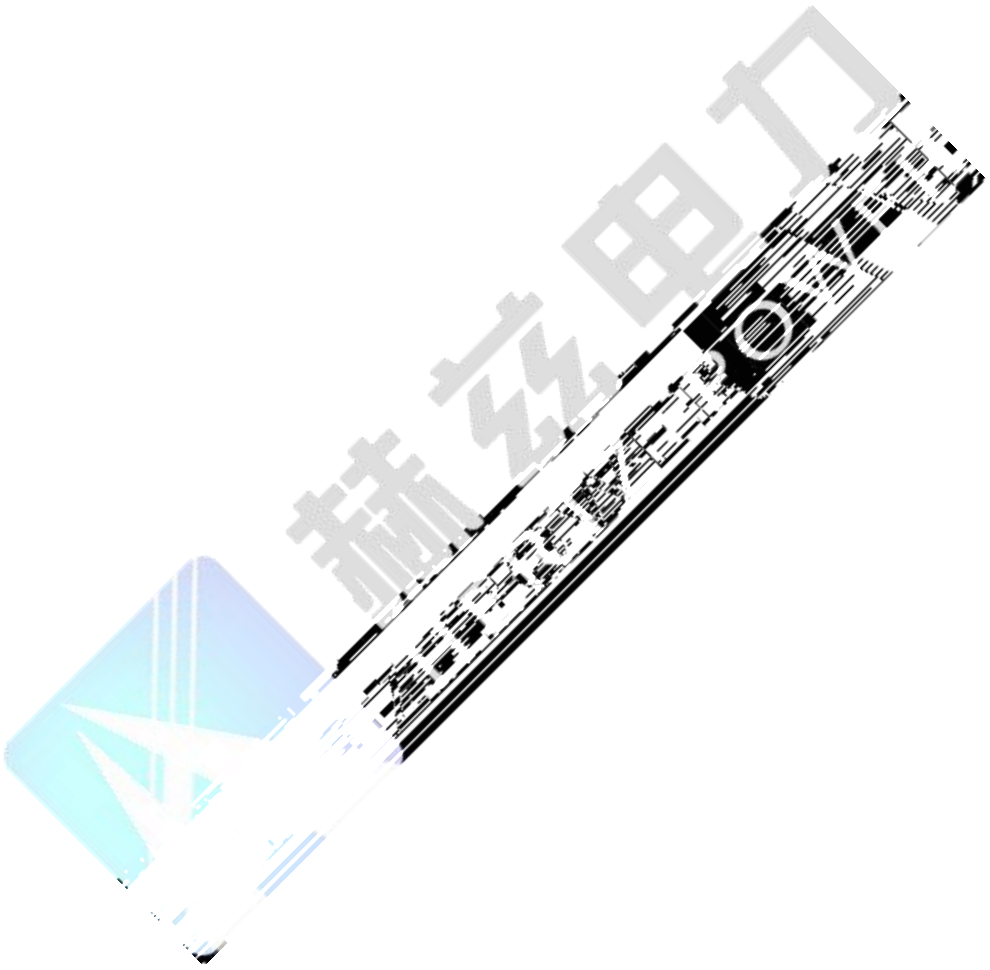

027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com

14. : 55

15. :30min

:


| | kVA | V | kV | mA | kV | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTB-1.5/50 | 1.5 | | | 30 | | 240×180×380 | 13 |
| GTB-3/50 | 3 | | | 60 | | 330×28 | |

50 70

200


200V

1 2

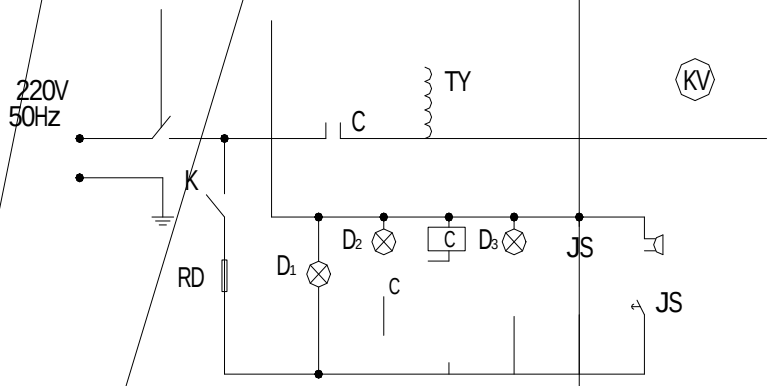


1


“ ” “ ”

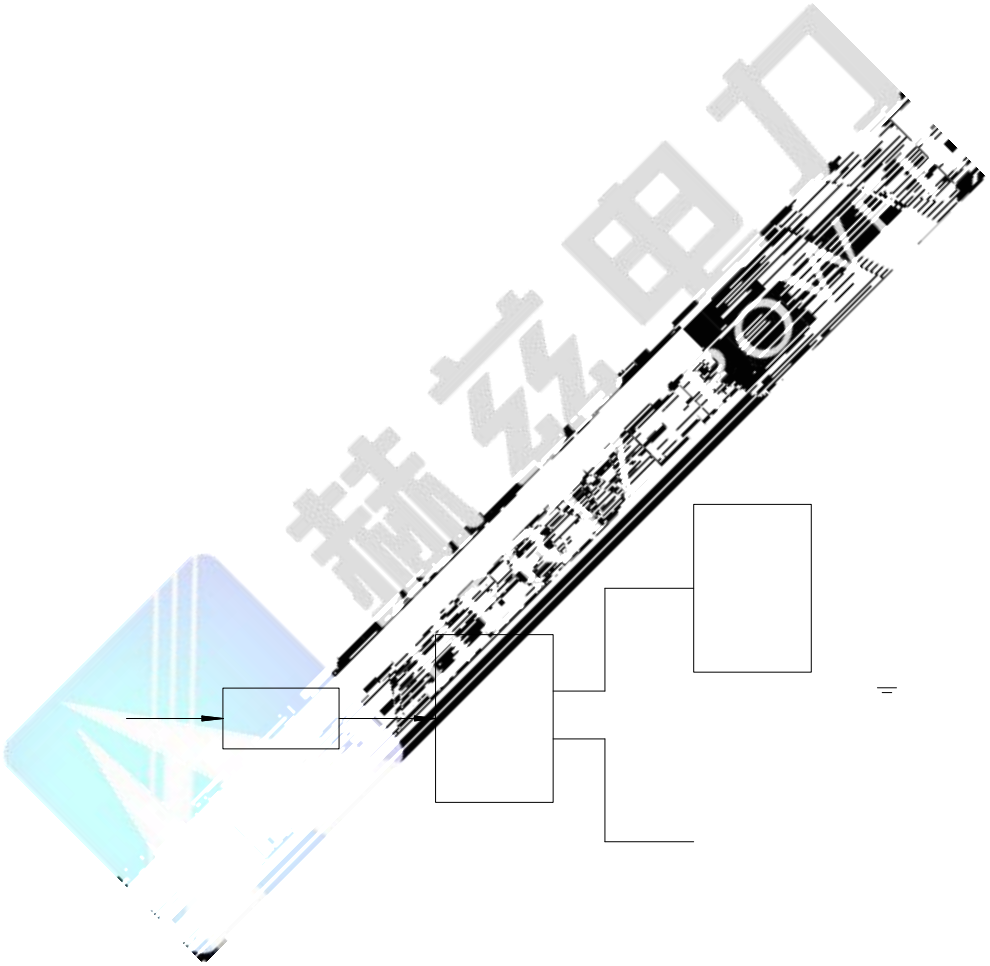


3

4

2 3

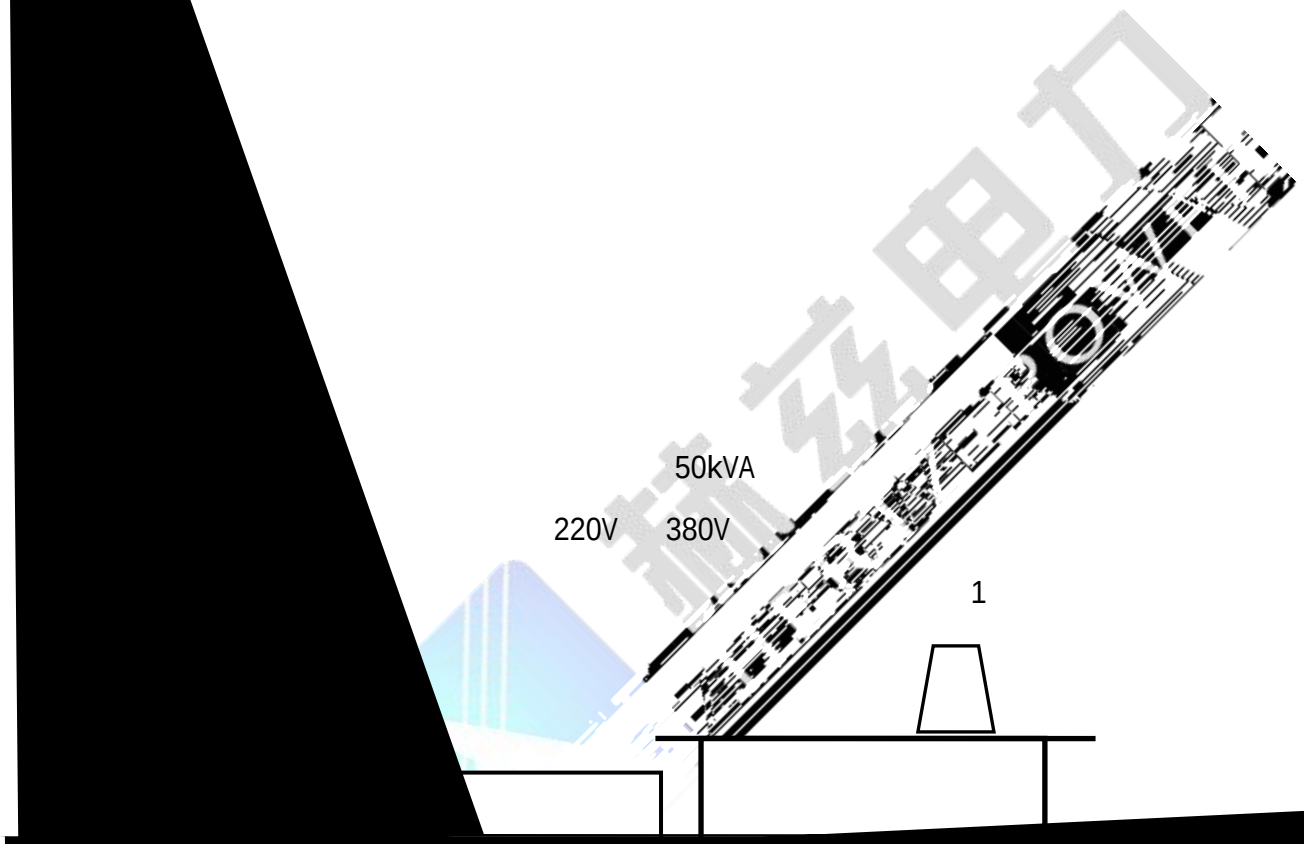

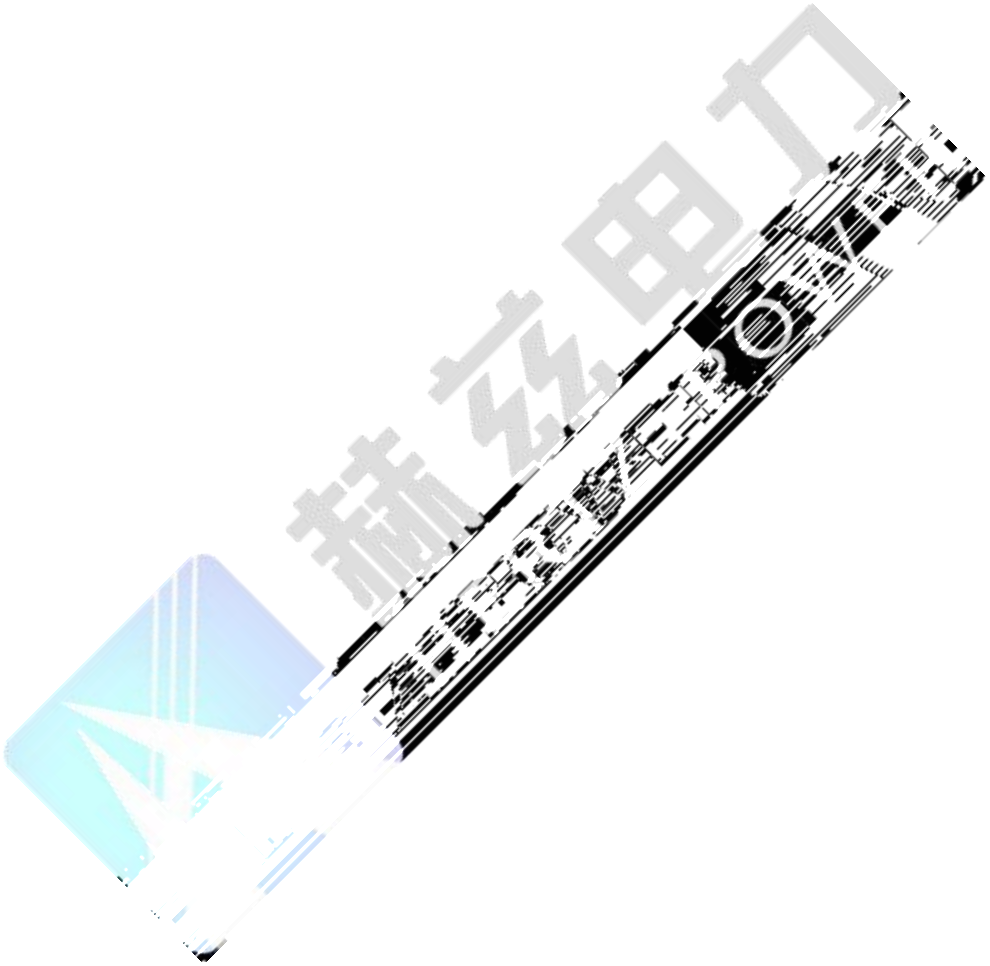

$P_0$—　　P—

$P_0$=P

1

| | kVA | | | | | | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | V | Hz | V | A | | |
| HZTC | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 300*400*220 | 17 |
| HZTC | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 300*400*230 | 20 |
| HZTC | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 410*540*680 | 28 |
| HZTC | 15 | 1 | 220<br>380 | 50 | 240<br>430 | 68<br>39 | 410*540*680 | 35 |
| HZTC | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 410*540*680 | 40 |
| HZTC | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 470*630*1100 | 65 |
| HZTC | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 | 1020*650*1600 | |

1

5—1

5—2

5—3

“ s ”

5—4


027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

