

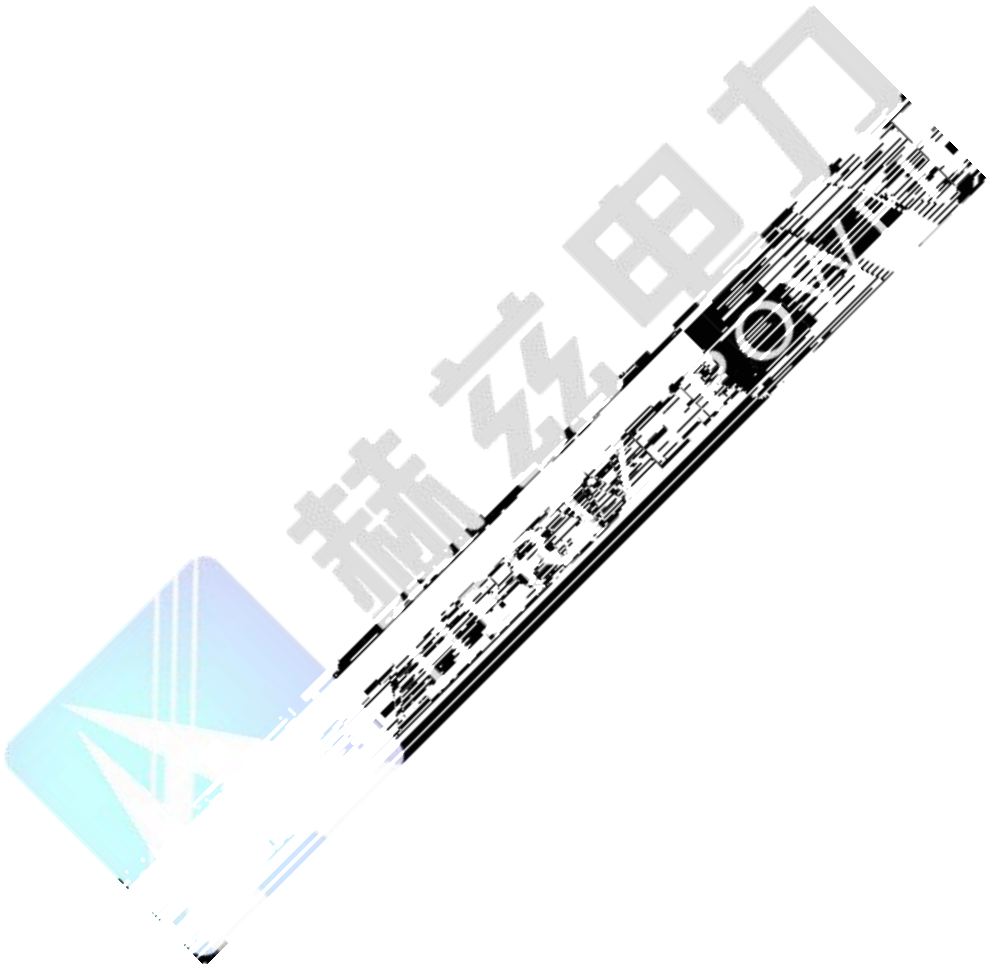


1.1

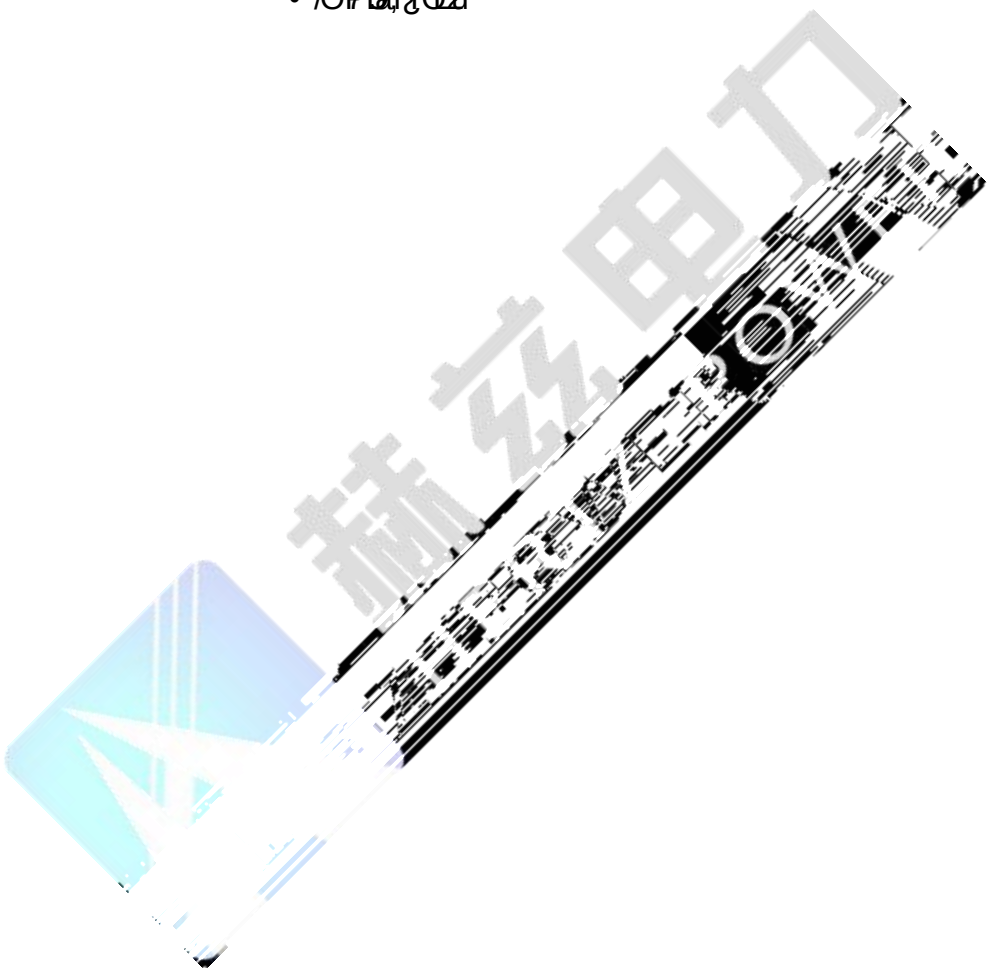

+]

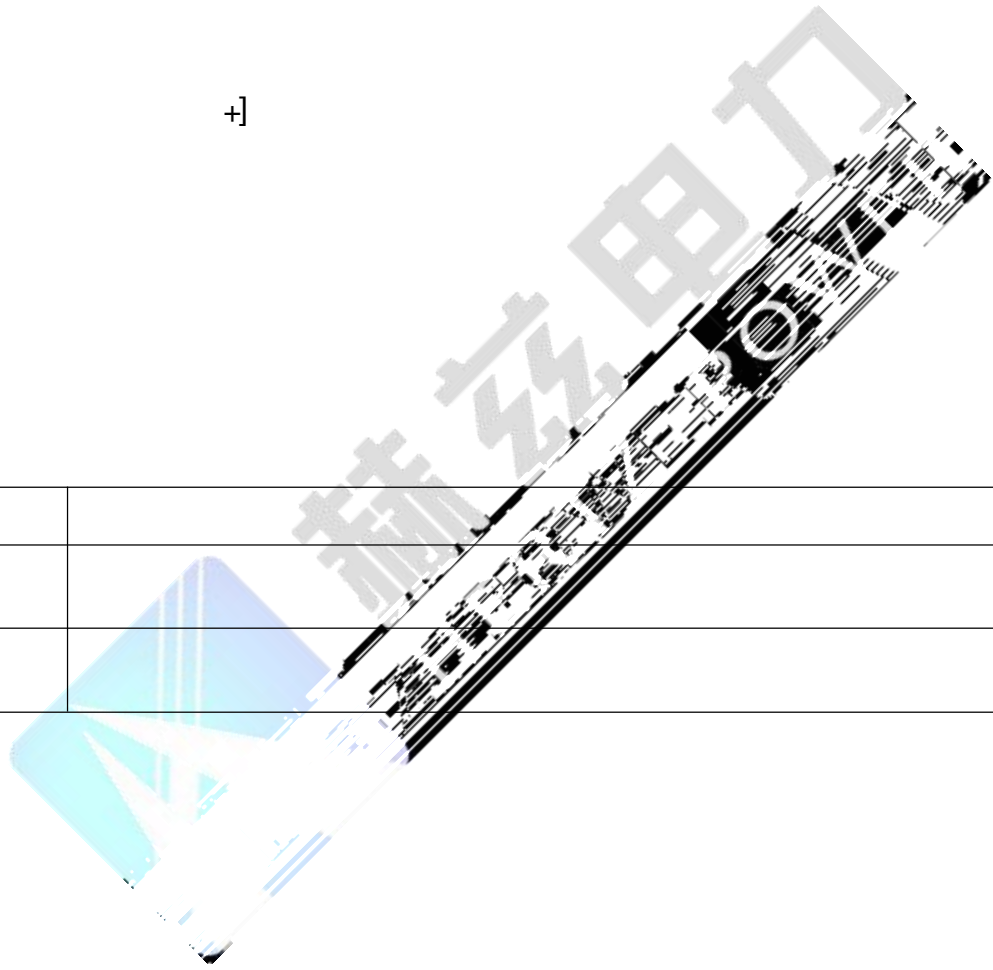



1.2

1.3


1.4

1.5

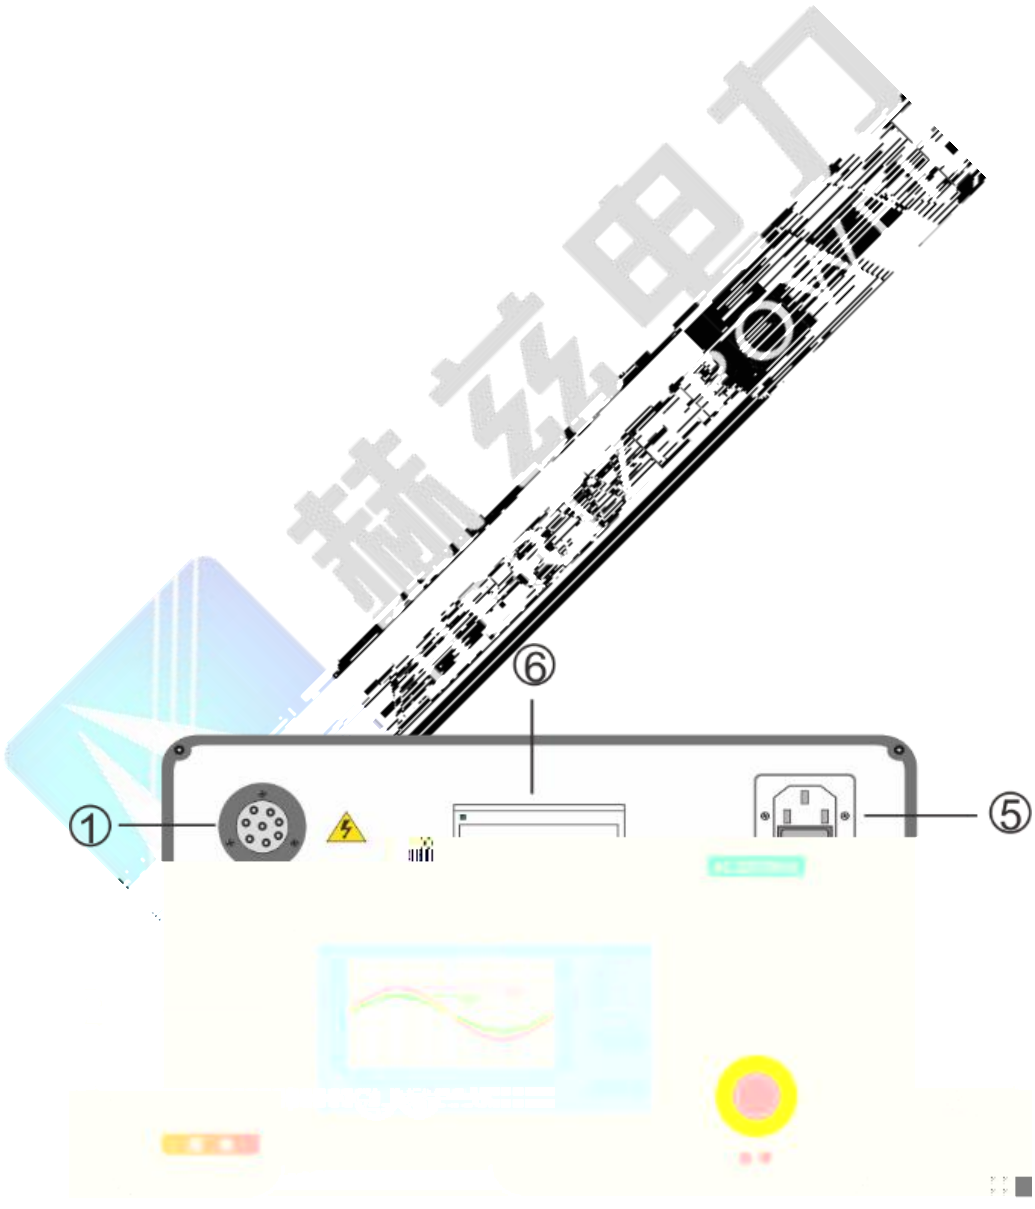


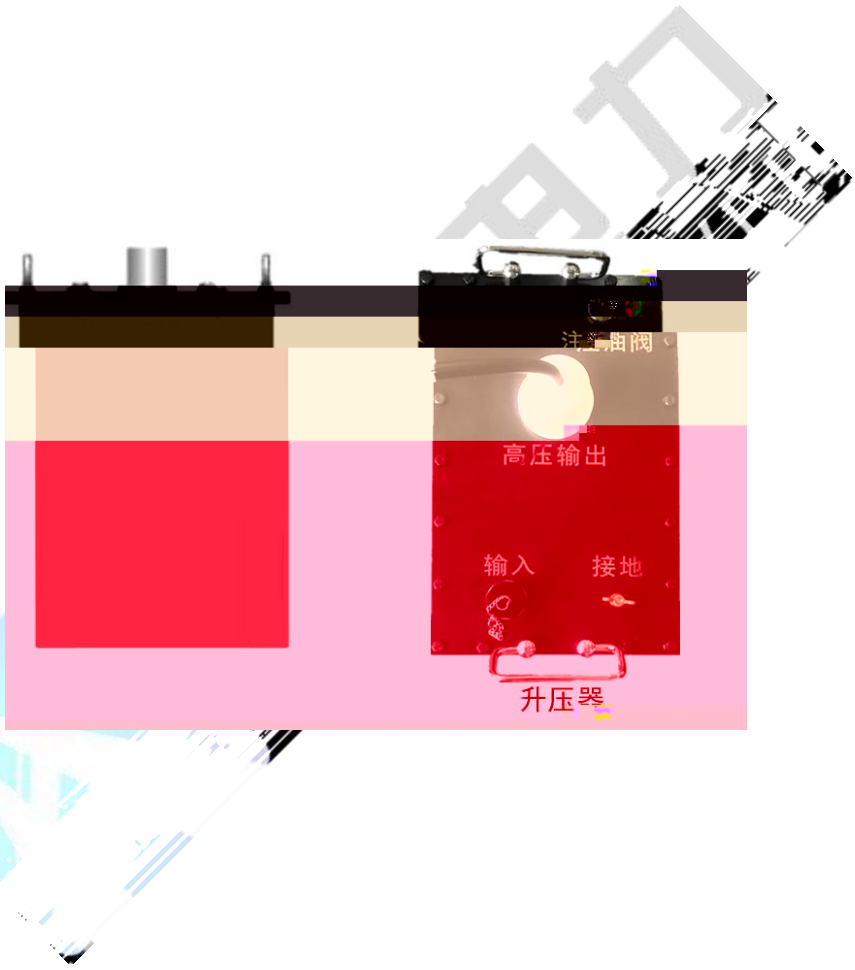
注油阀
高压输出
输入
接地
升压器


2.1

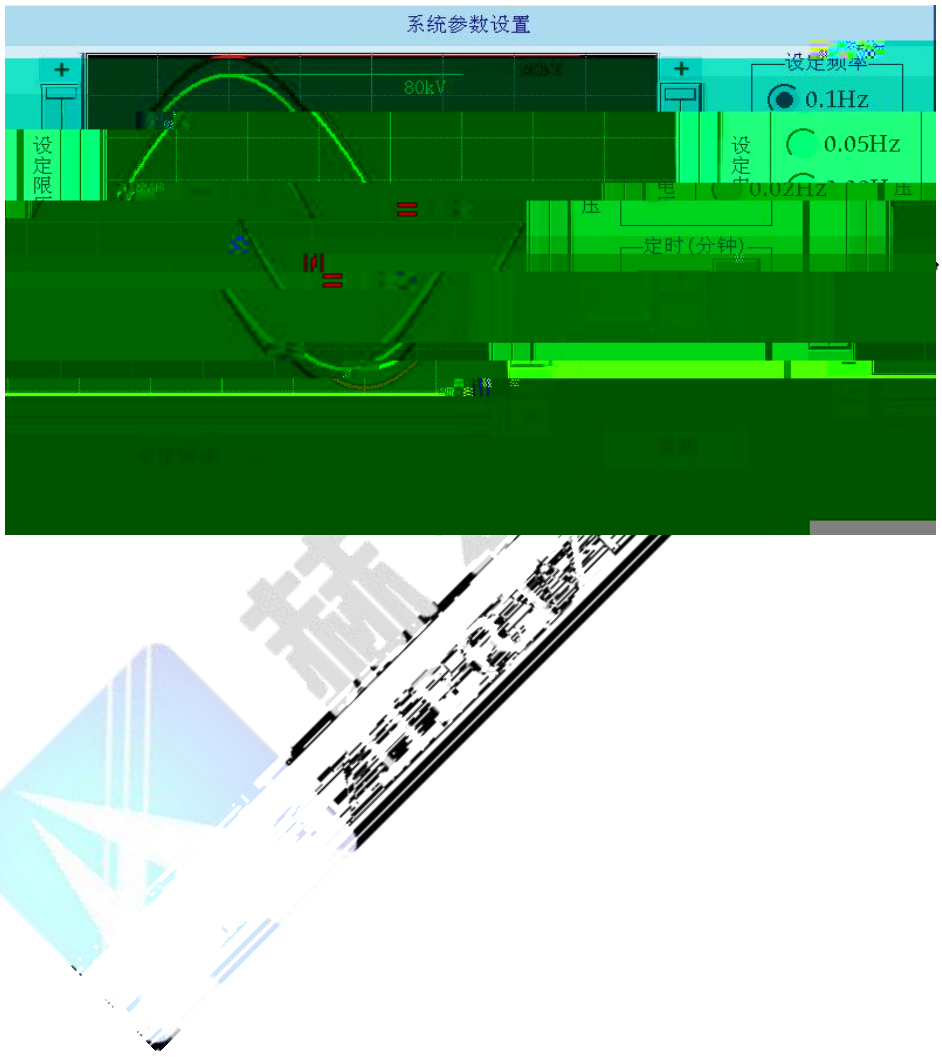


2.2

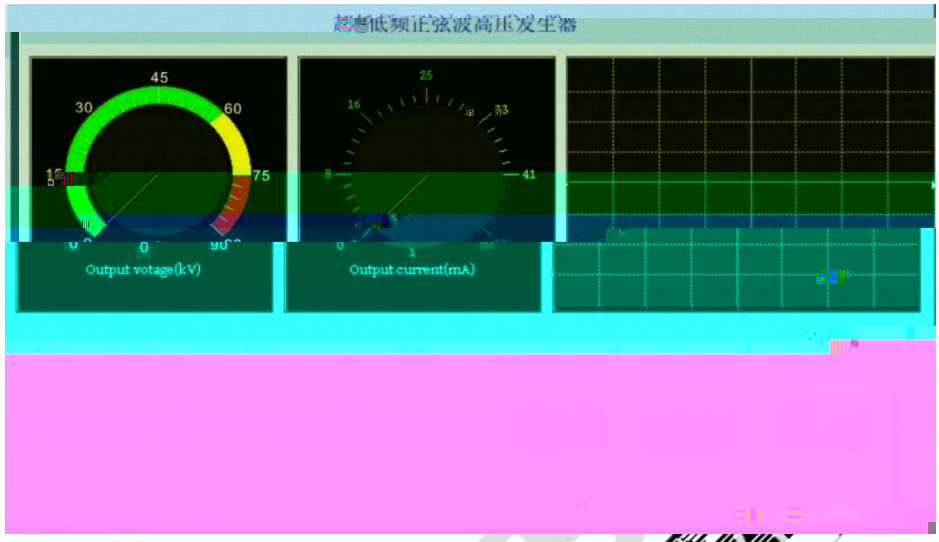

超低频正弦波高压发生器
45
30
60
75
0
Output votage(kV)
25
16
33
8
41
Output current(mA)


2.3

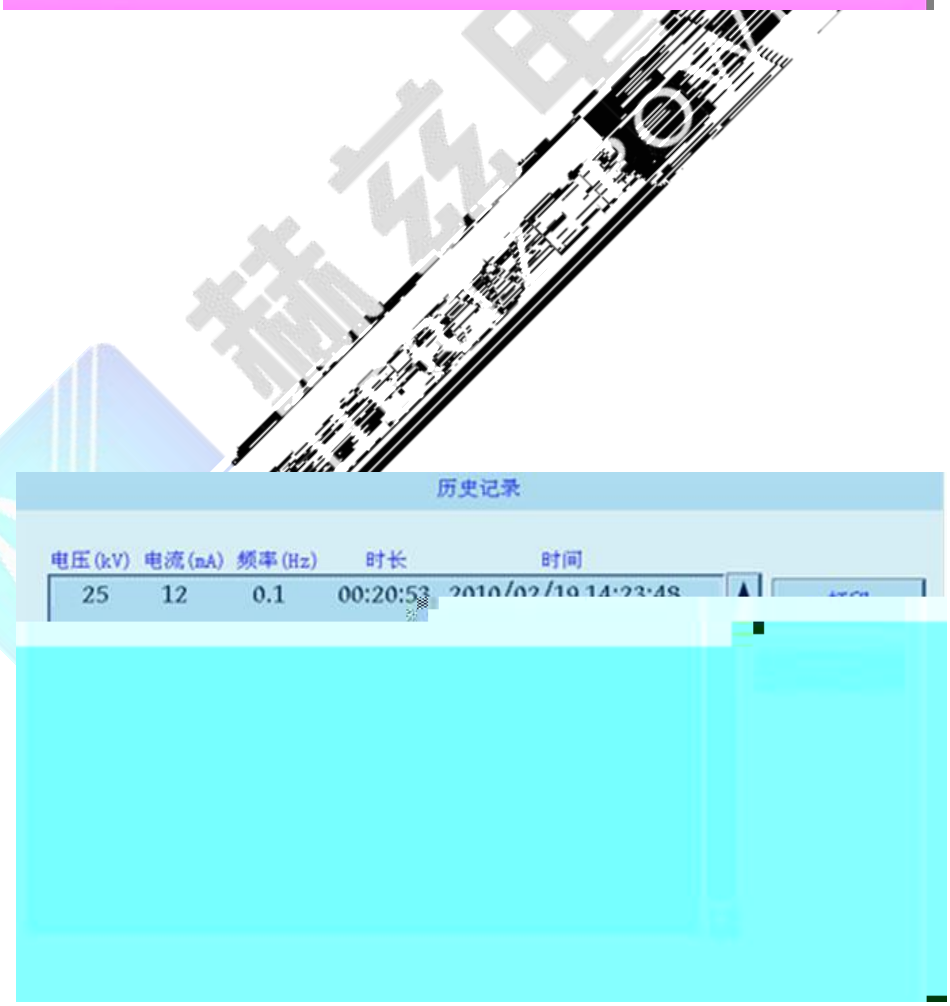

历史记录
电压(kV) 电流(mA) 频率(Hz) 时长 时间
25 12 0.1 00:20:53 2010/02/19 14:23:48

3.2

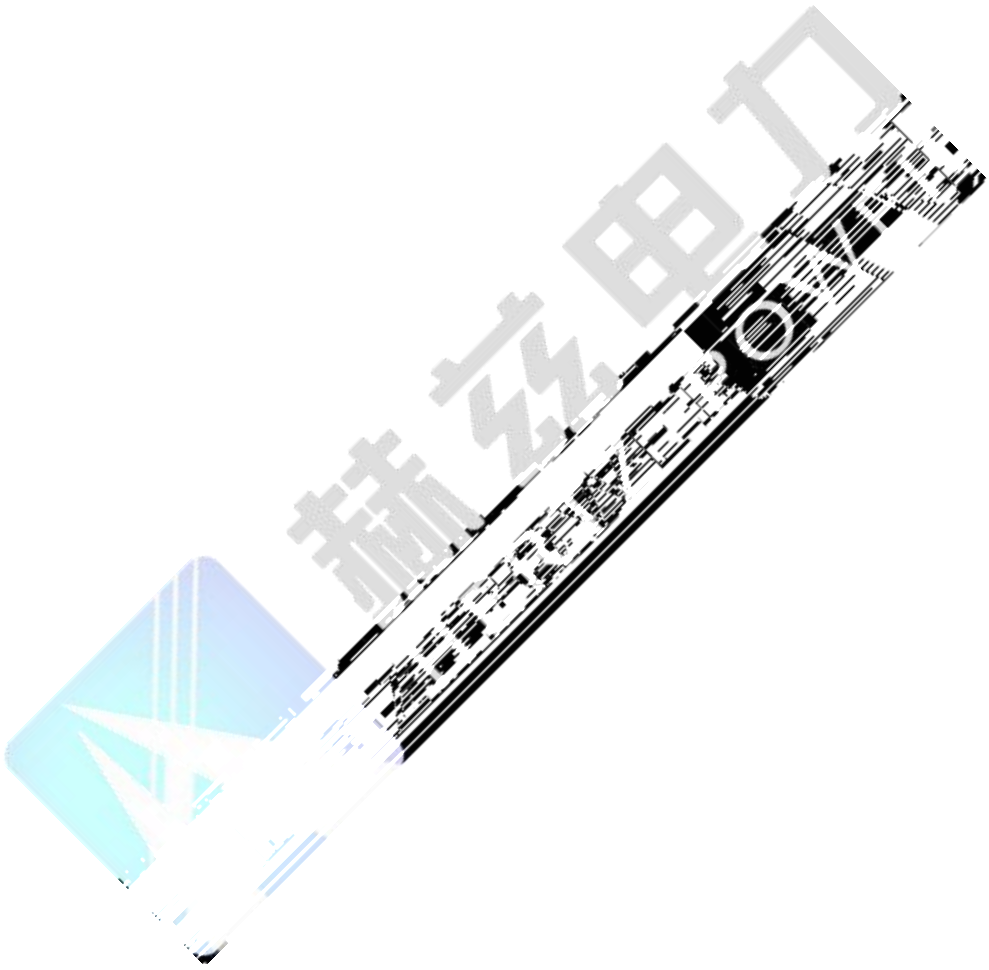

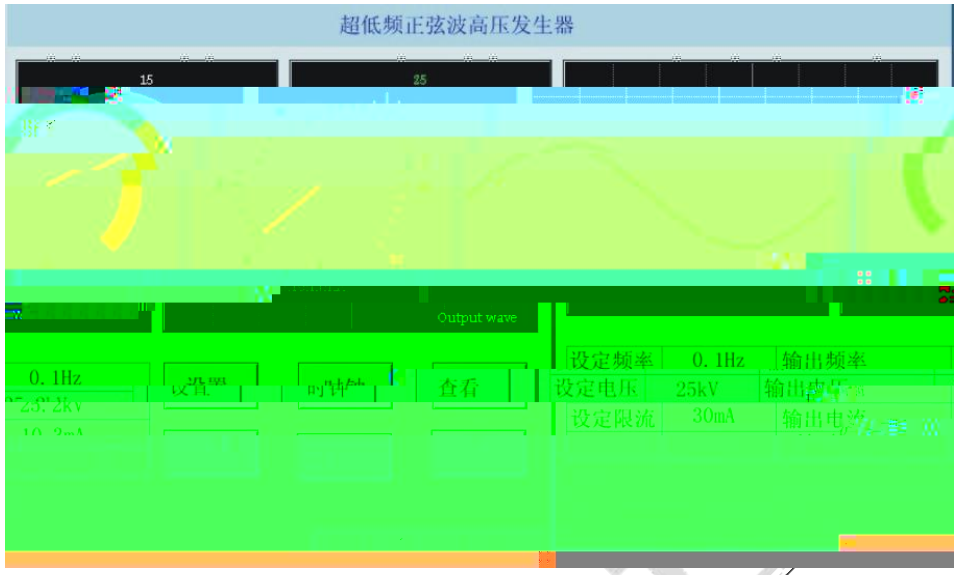
超低频正弦波高压发生器
15
25
Output wave
0. 1Hz
查看
设定频率
0. 1Hz
输出频率
设定电压
25kV
设定限流
30mA
输出电流

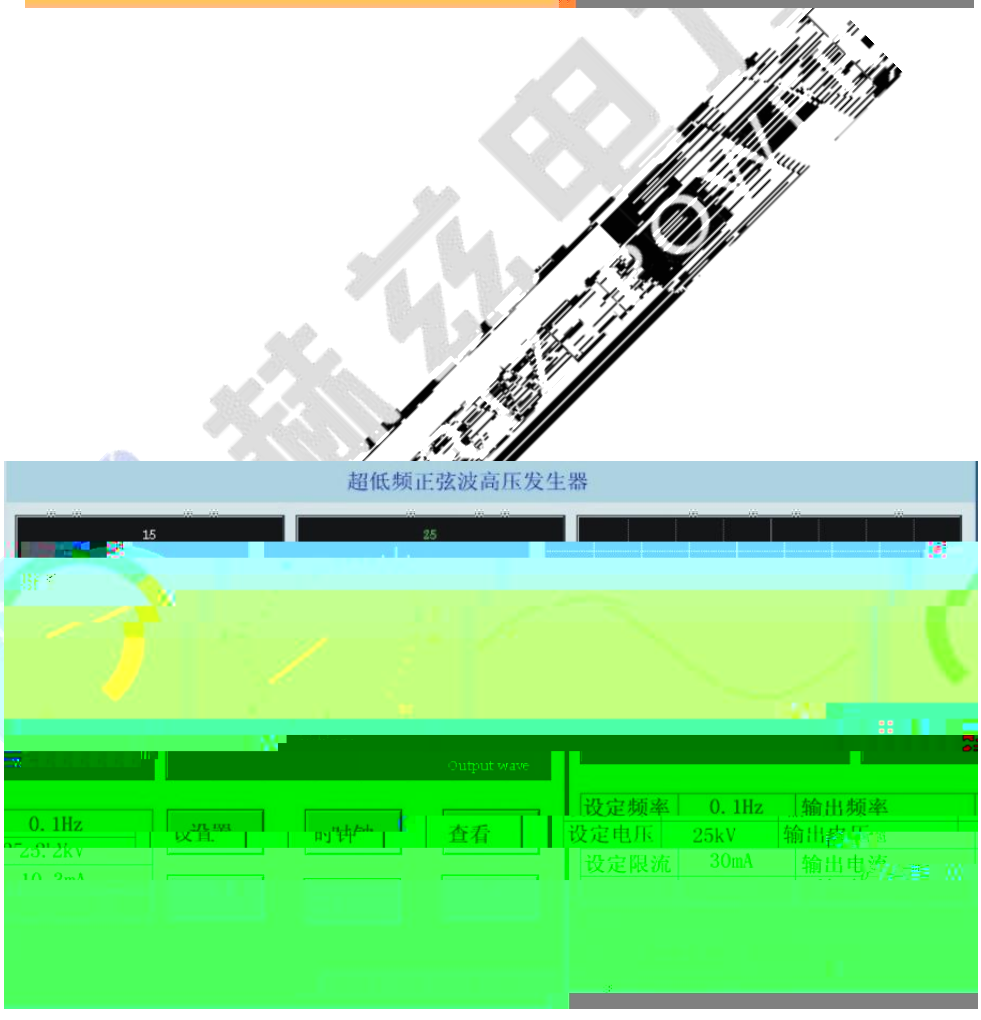
超低频正弦波高压发生器
15
25
Output wave
0. 1Hz
查看
设定频率
0. 1Hz
输出频率
设定电压
25kV
设定限流
30mA
输出电流

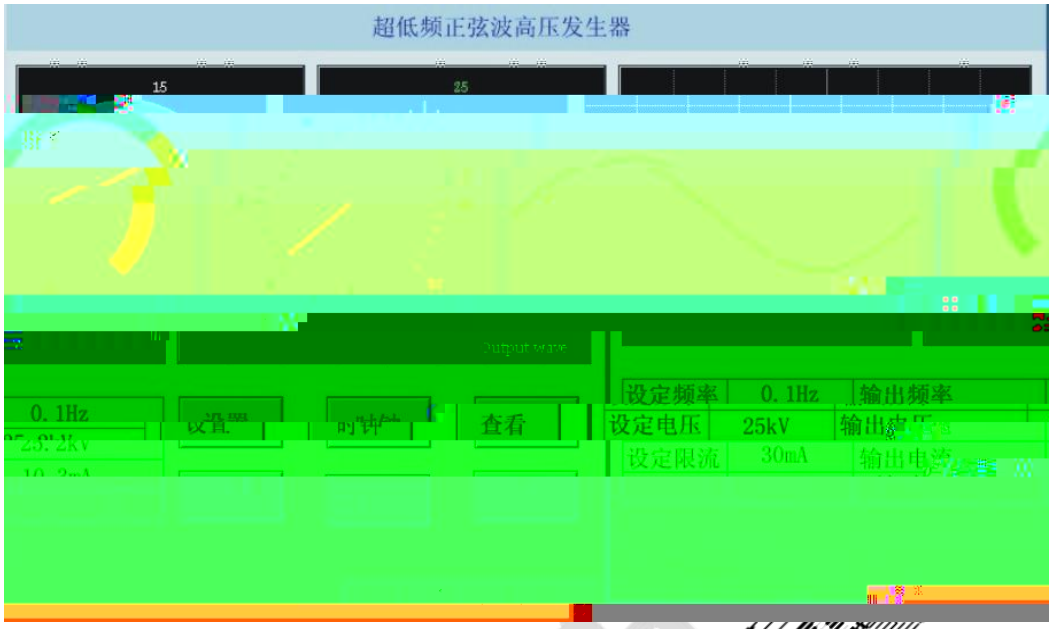

超低频正弦波高压发生器
15
25
Output wave
0.1Hz
设置
时钟
查看
设定频率
0.1Hz
输出频率
设定电压
25kV
设定限流
30mA


超低频正弦波高压发生器
15
25
Output wave
0.1Hz
设置
时钟
查看
设定频率
0.1Hz
输出频率
设定电压
25kV
设定限流
30mA


4.1


额定电压	交接试验		预防性试验		
	试验电压	试验时间	倍数	试验电压	试验时间
	倍数	(kV)	（分钟）	(kV)	（分钟）
$3U_0$	5	60	$3U_0$	5	15
$3U_0$	11	60	$3U_0$	11	15
$3U_0$	18	60	$3U_0$	18	15
$3U_0$	18	60	$3U_0$	18	15
$3U_0$	26	60	$3U_0$	26	15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.8/3
3.6/6
6/6
6/10
8.7/10

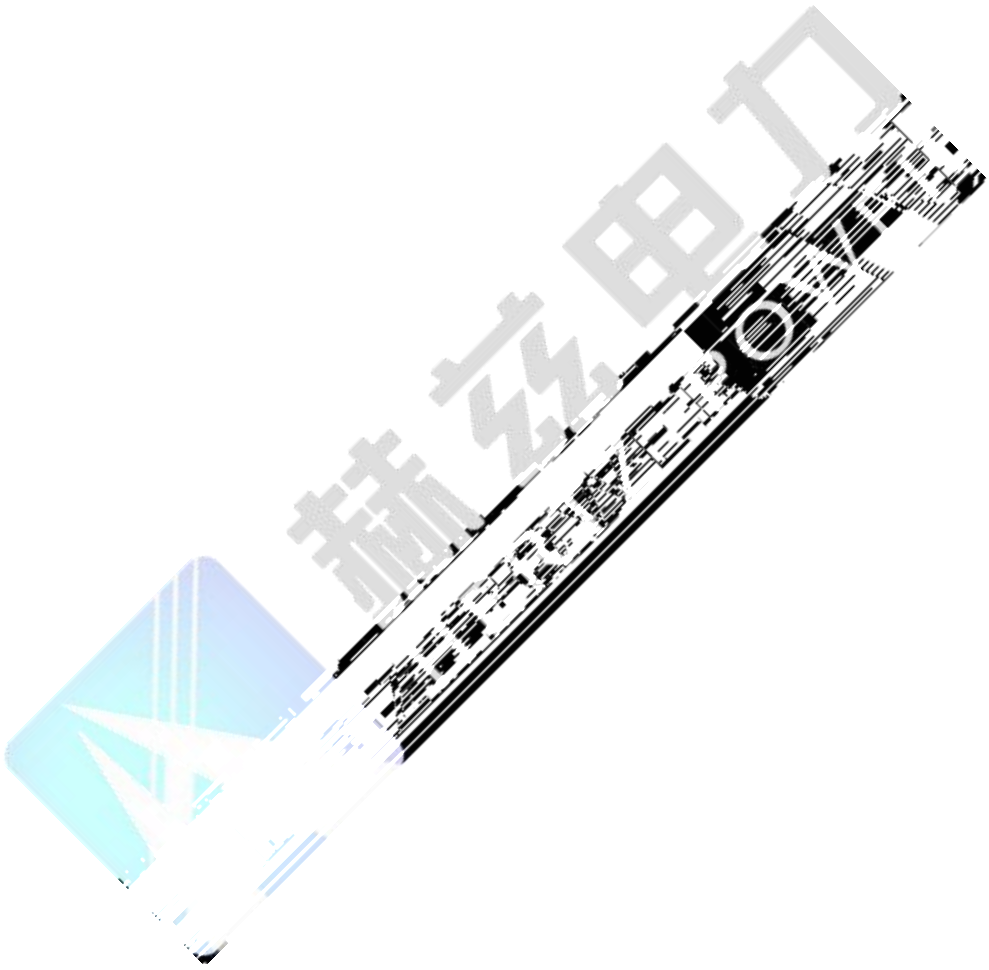


4.2

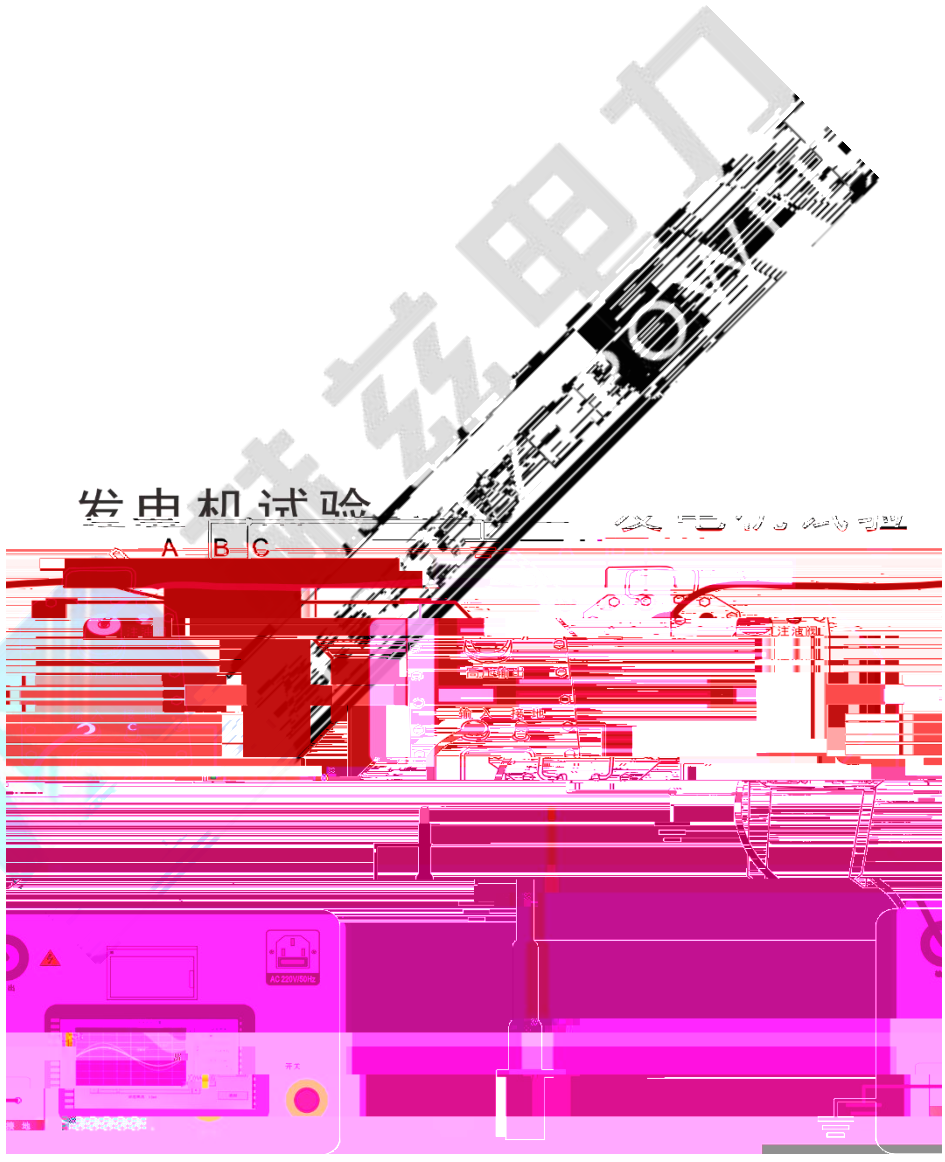


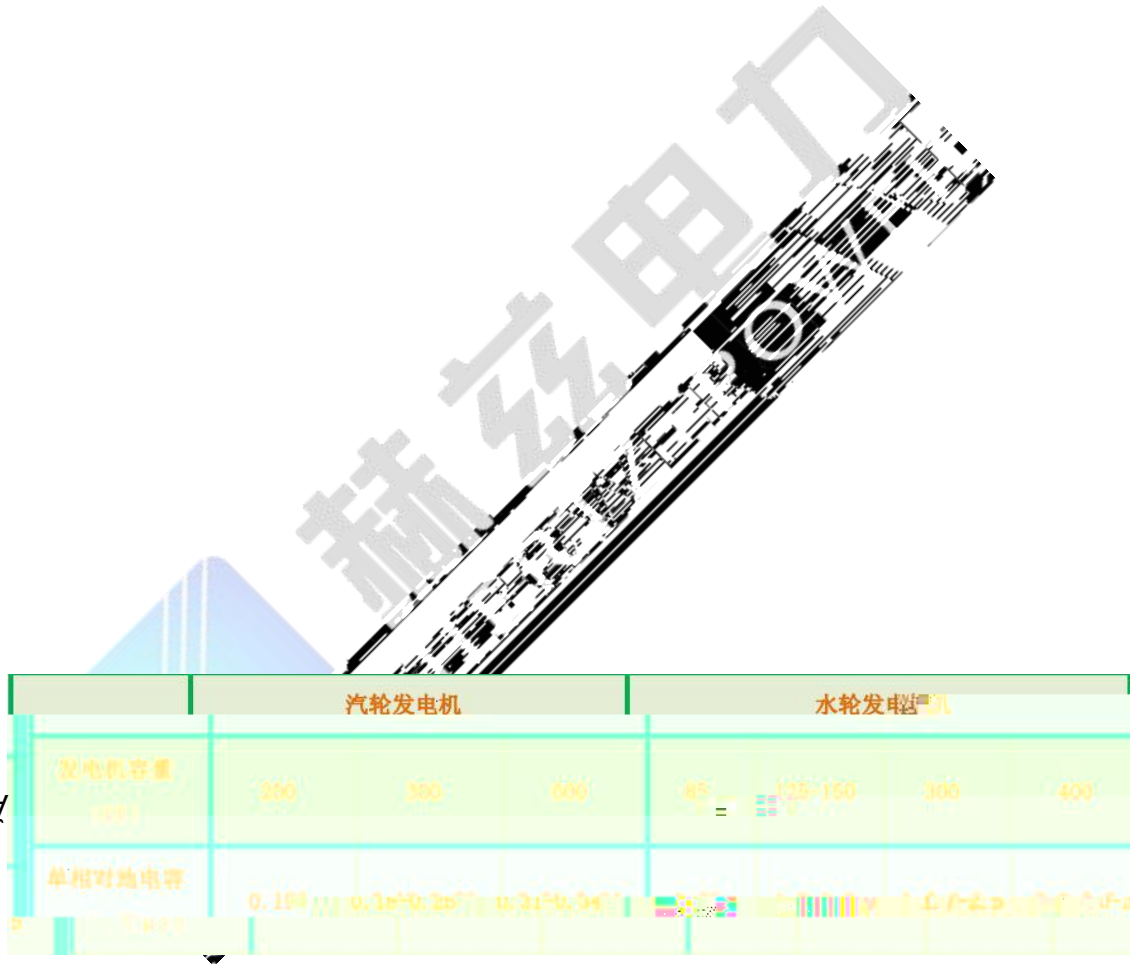
汽轮发电机
水轮发电机
发电机容量
200
300
600
125-150
300
400
单相对地电容

4.4



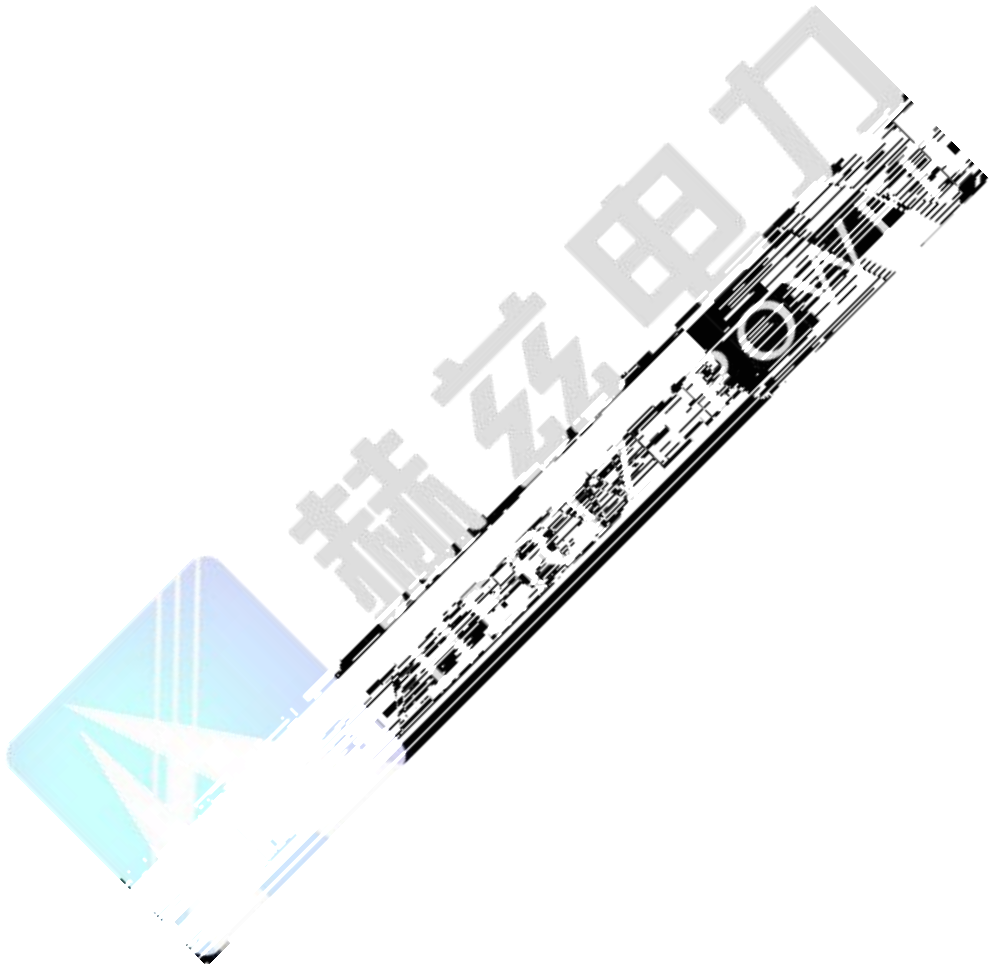

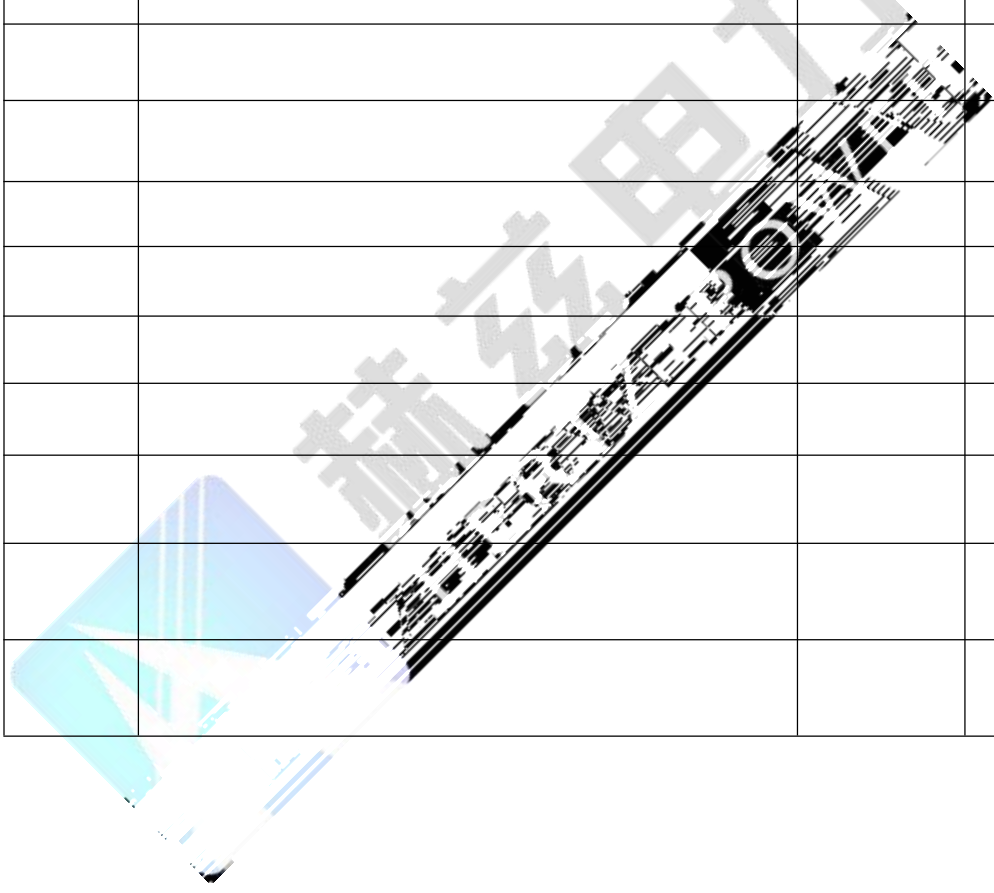

o " q ⁄ 3

