ICS 2
K 01
备案-



F

2013-

前言 ……
1 范围 …
2 规范性
3 术语和
4 总则 …
5 电能质
6 规划可
7 工程设
8 工程实
9 生产运
附录 A（
附录 B（
附录 C（
附录 D（

DL /


方的
和用

念已
础上
压暂
标准

研究
院、

刘华

一号

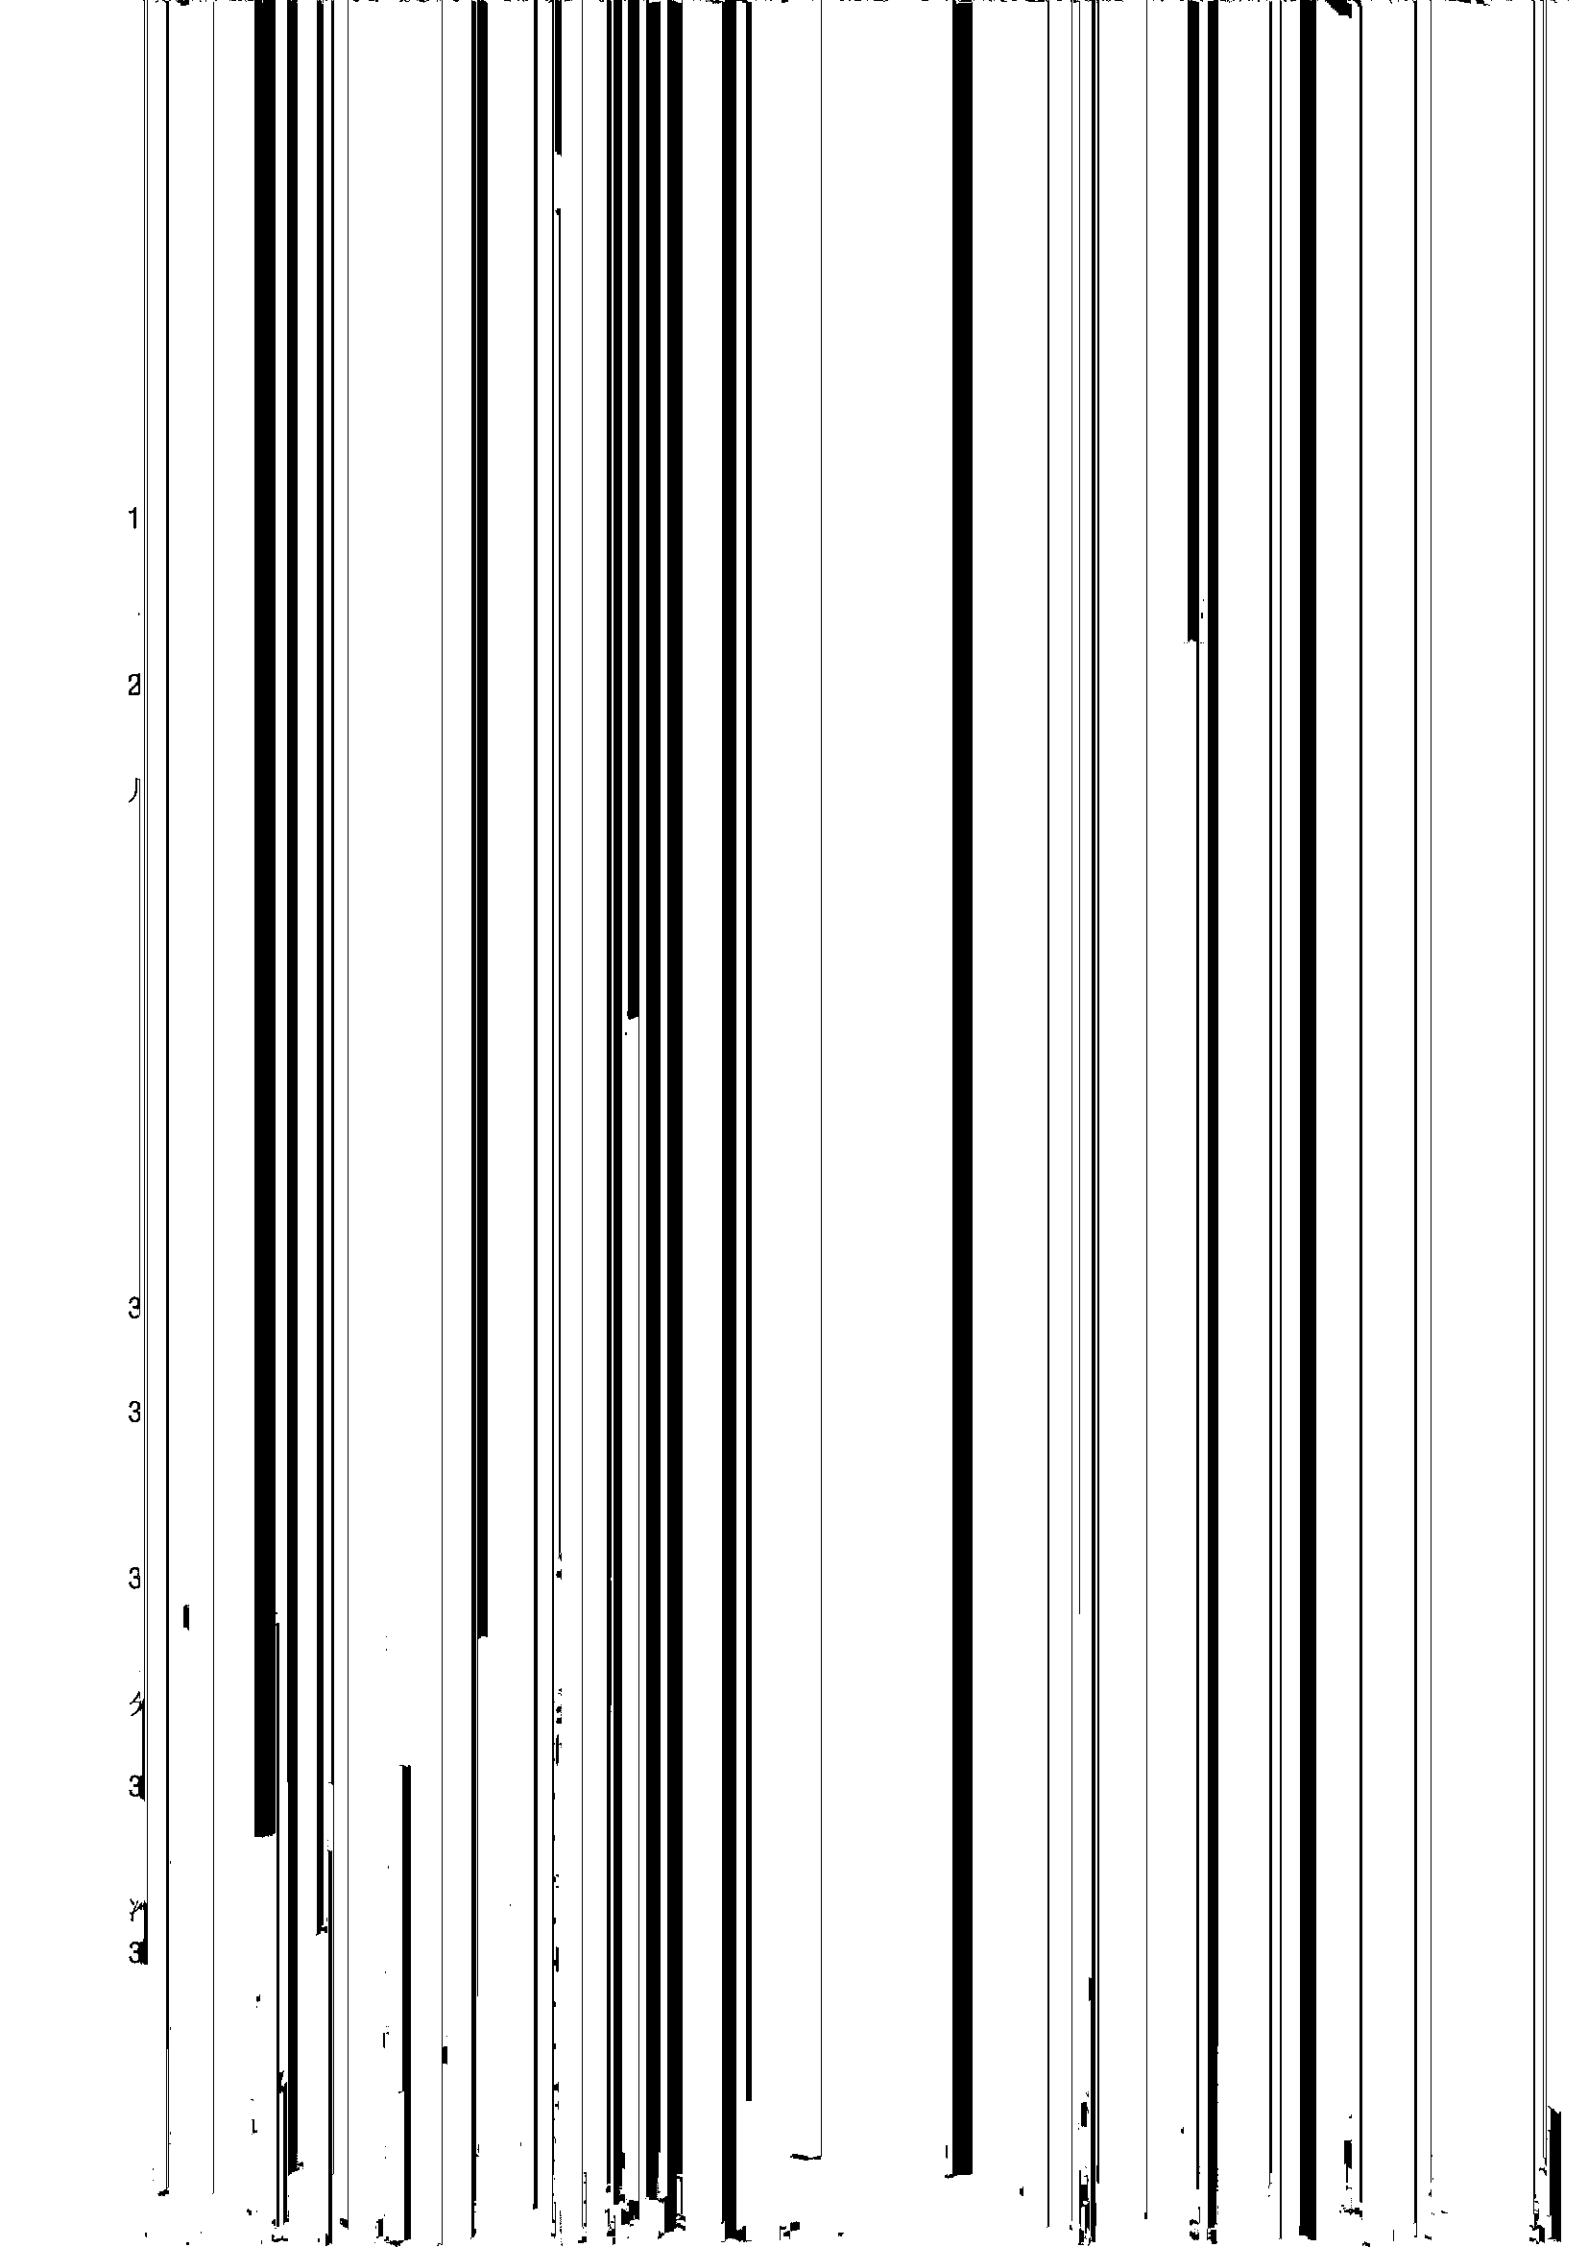

[GB/T 12326—2008，定义 3.1]

3.5

线性负荷　linear load

伏安特性保持线性关系的电气设备。

[DL/T 1194—2012，定义 3.1.36]

3.6

非线性负荷　nonlinear load

与线性负荷相对，指伏安特性不保持线性关系的电气设

[DL/T 1194—2012，定义 3.1.37]

3.7

冲击负荷　impact load

生产（或运行）过程中周期性或非周期性地从电网中取

[GB/T 15945—2008，定义 2.3]

3.8

敏感性负荷　sensitivity load; voltage sensitive load

该类负荷对电压质量的要求高于电能质量标准或电磁兼

[DL/T 1194—2012，定义 3.1.39]

3.9

考核点　check point

CP

供用电双方合同规定的指标衡量点。

[DL/T 1010.1—2006，定义 3.24]

3.10

电压偏差　voltage deviation

实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值，以百分数

[GB/T 12325—2008，定义 3.4]

3.11

频率偏差　frequency deviation

系统频率的实际值和标称值之差。

[GB/T 15945—2008，定义 3.2]

3.12

不平衡度　unbalance factor

指三相电力系统中三相不平衡的程度。用电压、电流负序的方均根值百分比表示。电压、电流的负序不平衡度和零序

[GB/T 15543—2008，定义 3.2]

3.13

闪变　flicker

灯光照度不稳定造成的视感。

[GB/T 12326—2008，定义 3.7]

3.14

电压波动　voltage fluctuation

电压方均根值一系列的变动或连续的改变。

[GB/T 12326—2008，定义 3.3]

3.15

3.16

3.17

3.18

10m

3.19

为 1

3.20

3.21

3.22

4

4.1
通过

各个

4.2
国家

4.3
故及

4.4

b） 供
c） 谐
d） 电
e） 三
f） 间
g） 电
h） 暂

5 电能质量

发电、
技术管理划

6 规

6.1

点电

6.2

目资

6.3

措施

6.4

6.5

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

第三

7 工

7.1

7.2

成审


7.3

8

8.1
管
8.2
置
8.3
检
8.4

9

9.1
应
9.2
闪
9.3
检
9.4


变频
注：

一方
实可

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C.1

C.2

a

b

c

d

e

f

C.3

a

b

c

C.4

C.5

a)

b)

c)

C.6

a)

b)

C.7

C.8 结论

预测评估结 、控制措施（建议）及监测要求等。

C.9 附件

谐波、负序 流计算资料及主要计算结果等。

1

2

3

4

5

6

7

8

155123.1627

上架建议：规程规范/
电力工程/供用电

中国电力出版社
刮开金层
查询真伪

（北京市

20
8